

Инструкция по эксплуатации

для пользователя установки

VIESMANN

Погодозависимый контроллер для многокотловой установки (каскада) и для регулирования температуры котловой воды одного водогрейного котла:



- Vitotronic 300, тип CM1E
- Vitotronic 300, тип CM1I

Регулирование температуры котловой воды для каждого последующего водогрейного котла в каскаде:

- Vitotronic 100, тип CC1E
- Vitotronic 100, тип CC1I

С контроллером BASE E

VITOTRONIC 300 VITOTRONIC 100

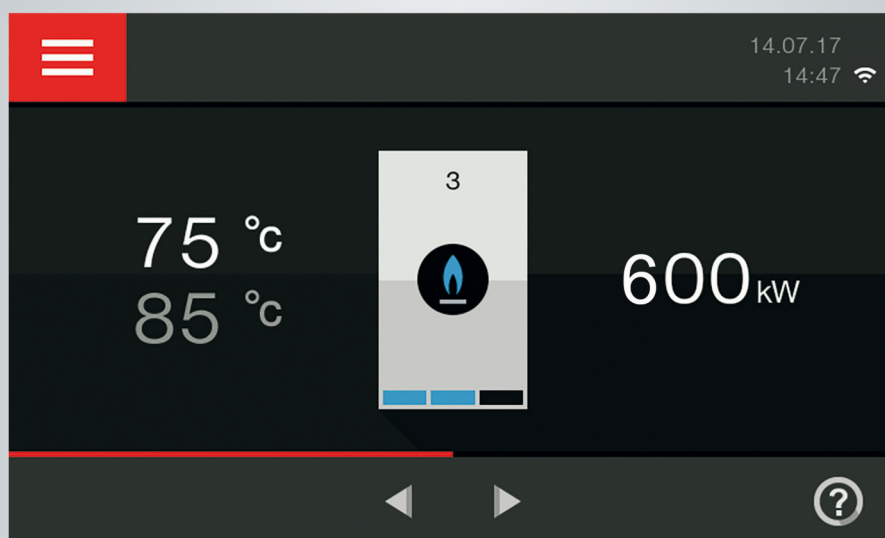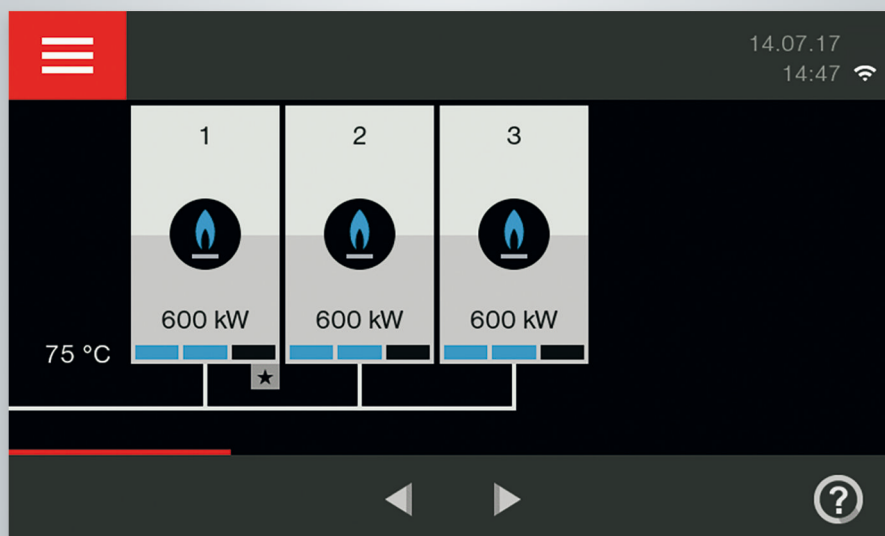

Для вашей безопасности



Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

Указания по технике безопасности



Опасность

Этот знак предупреждает об опасности причинения физического ущерба.



Внимание

Этот знак предупреждает об опасности материального ущерба и вредных воздействий на окружающую среду.

Указание

Сведения, которым предшествует слово "Указание", содержат дополнительную информацию.

Целевая группа

Данная инструкция по эксплуатации предназначена для пользователей отопительной установки. Управление этим прибором может осуществляться детьми возрастом от 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими недостатками и обладающими недостаточным опытом и знаниями, при условии, что эти лица находятся под присмотром или получили инструктаж относительно безопасного использования прибора и понимают всю опасность, которая может стать следствием неправильного управления прибором.



Внимание

Необходимо наблюдать за детьми, находящимися вблизи котла.

- Исключить игры детей с устройством.
- Чистка и работы по техобслуживанию не должны производиться детьми без надзора.

Подключение устройства

- Устройство должно подключаться и эксплуатироваться только аттестованными специалистами.
- Устройство эксплуатировать только с использованием соответствующего топлива.
- Необходимо соблюдать требуемые условия подключения к электросети.
- Изменения имеющегося оборудования должны выполняться только аттестованными специалистами.



Опасность

Неправильно проведенные работы на отопительной установке могут стать причиной опасных для жизни несчастных случаев.

- Работы на газовом оборудовании разрешается выполнять только специалистам по монтажу, имеющим на это допуск ответственного предприятия по газоснабжению.
- Электротехнические работы разрешается выполнять только специалистам-электрикам.

Работы на устройстве

- Настройки и эксплуатация устройства должны выполняться только согласно указаниям этого руководства по эксплуатации. Другие работы на устройстве разрешается выполнять только аттестованным специалистам.
- Прибор не открывать.
- Панели облицовки не демонтировать.
- Присоединяемые детали или принадлежности не изменять и не удалять.
- Трубные соединения не открывать и не подтягивать.



Опасность

Горячие поверхности могут вызвать ожоги.

- Прибор не открывать.
- Не прикасаться к горячим поверхностям неизолированных труб, арматуры и дымоходов.

Для вашей безопасности (продолжение)**Повреждения устройства****Опасность**

Поврежденные приборы опасны для использования.

Проверьте устройство на предмет наличия внешних повреждений. Эксплуатация поврежденного устройства запрещается.

При запахе газа**Опасность**

При утечке газа возможны взрывы, следствием которых могут стать тяжелейшие травмы.

- Не курить! Не допускать открытого огня и искрообразования. Категорически запрещается пользоваться выключателями освещения и электроприборов.
- Закрывать запорный газовый кран.
- Открыть окна и двери.
- Вывести людей из опасной зоны.
- Находясь вне здания, известить специализированное предприятие по газо- и электроснабжению.
- Находясь в безопасном месте (вне здания), отключить электропитание здания.

При обнаружении запаха продуктов сгорания**Опасность**

Продукты сгорания могут стать причиной опасных для жизни отравлений.

- Выключить отопительную установку.
- Проветрить помещение, в котором находится установка.
- Закрывать двери в жилые помещения.

Меры при пожаре**Опасность**

При пожаре существует опасность ожогов и взрыва.

- Выключить отопительную установку.
- Закрывать запорные вентили в линиях подачи топлива.
- Для тушения пожара использовать проверенный огнетушитель классов пожаробезопасности АВС.

Действия при утечке воды из устройства



Опасность

При утечке воды из устройства существует опасность поражения электрическим током.

- Выключить отопительную установку с использованием внешнего разъединяющего устройства (например, предохранительная коробка, домовый распределитель энергии).
- Уведомить обслуживающую вас специализированную фирму.

Меры при неисправностях отопительной установки



Опасность

Сообщения о неисправности указывают на наличие неполадок в отопительной установке. Неустраненные неисправности могут стать причиной опасных для жизни несчастных случаев.

Не допускать многократного квитиования сообщений о неисправности в пределах короткого промежутка времени. Известить специализированное предприятие, чтобы оно смогло проанализировать причину и устранить неисправность.

Требования к помещению для установки



Опасность

Закрытие отверстий для приточного воздуха приводит к нехватке воздуха для горения. Следствием становится неполное сгорание и образование опасного для жизни угарного газа.

Не закрывать и не загромождать имеющиеся отверстия для приточного воздуха.

Не выполнять дополнительные изменения строительных условий, которые могут оказать воздействие на надежность эксплуатации (например, прокладка кабелей, обшивка или перегородки).



Опасность

Легковоспламеняющиеся жидкости и материалы (например, бензин, растворители и чистящие средства, краски или бумага) могут стать причиной возгораний и пожаров. Запрещается хранение и использование таких веществ в котельной или в непосредственной близости от отопительной установки.



Внимание

Недопустимые условия окружающей среды могут привести к повреждению отопительной установки и поставить под угрозу безопасность ее эксплуатации.

- Температура окружающей среды не должна опускаться ниже 0 °С и подниматься выше 35 °С.
- Избегать загрязнения воздуха галогенопроизводными углеводорода (они содержатся, например, в красках, растворителях и чистящих средствах) и сильного запыления (например, в результате проведения шлифовальных работ).
- Избегать высокой влажности воздуха в течение продолжительного времени (например, вследствие постоянной сушки белья).

Для вашей безопасности (продолжение)**Вытяжные устройства**

При эксплуатации приборов с выводом уходящего воздуха в атмосферу (вытяжной колпак, вытяжные устройства, кондиционеры) вследствие откачивания воздуха может возникнуть пониженное давление. При одновременной работе водогрейного котла может возникнуть обратный поток уходящих газов.

**Опасность**

Одновременная работа водогрейного котла с устройствами, отводящими уходящий воздух в атмосферу, вследствие возникновения обратного потока уходящих газов может стать причиной опасных отравлений. Необходимо принять соответствующие меры для достаточного подвода воздуха для горения. При необходимости связаться с обслуживающей вас специализированной фирмой.

Дополнительные элементы, запасные и быстроизнашивающиеся детали**Внимание**

Элементы, не прошедшие испытания вместе с отопительной установкой, могут вызвать ее повреждение или ухудшение ее работы. Монтаж или замену деталей должна выполнять только специализированная фирма.

1. Ответственность	9
2. Предварительная информация	Символы	10
	Терминология	10
	Применение по назначению	11
	Информация об изделии	11
	Первоначальный ввод в эксплуатацию	12
	Ваша установка предварительно отрегулирована	12
3. Управление контроллером	Основы управления	13
	Начальный экран: индикации и настройки	13
	■ Индикации начального экрана	13
	■ Экранные кнопки и символы в строке меню (A)	13
	■ Экранные кнопки и символы в функциональном окне (B)	14
	■ Экранные кнопки в поле навигации (C)	14
	Обзор функций "Главное меню"	15
	Информация на "Панели энергии"	16
	■ Базовая индикация на экране "Панель энергии"	16
	■ Vitotronic 300: Генерация энергии гелиоустановкой	17
	■ Vitotronic 300: "Баланс энергии" водогрейного котла в сочетании с гелиоустановкой	17
	■ Vitotronic 300: Температура емкостного водонагревателя	18
	■ Энергопотребление и рабочие параметры	18
	■ Поправочный коэффициент расхода топлива	19
	■ Vitotronic 300: доли энергопотребления для отопления помещений и приготовления горячей воды	19
	Vitotronic 300: Настройка меню "Избранное"	19
	Vitotronic 300: Информация о режимах работы	20
	■ Режимы работы для отопления, приготовления горячей воды, защиты от замерзания	20
	■ Особые режимы работы	21
	Vitotronic 300: Порядок настройки временной программы	21
	■ Временные программы и циклы	21
	■ Настройка циклов	22
	■ Перенос временной программы на другой день недели	22
	■ Изменение циклов	23
	■ Удаление циклов	23
4. Vitotronic 300: Отопление помещений	Настройка температуры помещения	24
	■ Настройка нормальной температуры помещения	24
	■ Настройка пониженной температуры помещения	24
	"Режим работы" для отопления помещений	24
	"Временная программа" для отопления помещений	25
	Настройка "Кривая отопления"	25
	Выключение отопления помещений	26
	Временное изменение температуры помещения	27
	■ Настройка "Комфортный режим"	27
	■ Завершение "Комфортного режима"	27
	Временное изменение температуры помещения	28
	■ Настройка "Экономный режим"	28
	■ Окончание режима работы "Экономный режим"	28
	Функция экономии энергии на период длительного отсутствия	28
	■ Настройка "Программы отпуска"	29
	■ Прекращение или удаление "Программы отпуска"	29
5. Vitotronic 300: Приготовление горячей воды	Настройка температуры горячей воды	30
	"Режим работы" для приготовления горячей воды	30
	"Временная программа" для приготовления горячей воды	30
	■ Повышенная гигиена горячей воды	31
	■ Разовое приготовление горячей воды вне временной программы	31

	■ Настройка "Временной программы" для циркуляционного насоса ГВС	32
	Выключение приготовления горячей воды	32
6. Другие уставки	Блокировка и разблокировка водогрейного котла	34
	Настройка "Язык"	34
	Настройка яркости дисплея	34
	Настройка индикации "Время" и "Дата"	34
	Звуковой сигнал при нажатии кнопок	35
	Отключение экрана для очистки	35
	Блокировка управления	35
	Ввод контактных данных обслуживающего предприятия	36
7. Vitotronic 300: дополнительные настройки параметров установки	Настройка "Последоват. котлов"	37
	Ввод наименования отопительных контуров	37
	Восстановление "Заводских настроек"	37
8. Опросы	Вызов текстов справки	39
	Опрос информации	39
	■ Vitotronic 300: Опрос генерации энергии гелиоустановкой	39
	■ Сброс рабочих параметров (счетчик)	40
	Опрос сервисных сообщений	40
	■ Вызов сервисного сообщения	40
	Опрос сервисных сообщений	41
	■ Вызов сервисного сообщения	41
	■ Неисправности горелки	42
9. Режим проверки дымовой трубы	43
10. Выключение и включение	Элементы управления контроллера	44
	■ Vitotronic 300, тип CM1E и Vitotronic 100, тип CC1E	44
	■ Vitotronic 300, тип CM1I и Vitotronic 100, тип CC1I	44
	Выключение отопительной установки	44
	■ Vitotronic 300: с контролем защиты от замерзания	44
	■ Без контроля защиты от замерзания (вывод из эксплуатации)	45
	Включение отопительной установки	45
11. Что делать?	В помещениях слишком холодно	46
	В помещениях слишком тепло	47
	Нет горячей воды	48
	Слишком горячая вода	49
	▲ и отображается "Неисправность"	49
	▲ и отображается "Неисправность горелки"	50
	✂ и индикация "Техобслуживание" появляется на дисплее	50
	Отображается "Внешнее включение"	50
	Отображается "Внешняя программа"	50
12. Уход за оборудованием	Очистка	51
	Осмотр и техническое обслуживание	51
	■ Водогрейный котел	51
	■ Емкостный водонагреватель (при наличии)	51
	■ Предохранительный клапан (емкостного водонагревателя)	51
	■ Фильтр для воды в контуре водоразбора ГВС (при наличии)	52
	Поврежденные соединительные линии	52
13. Заказ жидкого котельного топлива	53
14. Приложение	Экранные кнопки и символы	54
	■ Экранные кнопки и символы в строке меню	54

■ Экранные кнопки в поле навигации	54
■ Экранные кнопки и символы в функциональном окне	54
Vitotronic 300: обзор меню	56
■ обзор начального экрана	56
■ Обзор главного меню	56
Vitotronic 100: обзор меню	64
■ обзор начального экрана	64
■ Обзор главного меню	64
Пояснения к терминологии	66
■ Пониженный режим (пониженный режим отопления)	66
■ Режим работы	67
■ Текущий режим работы	67
■ Комплект привода смесителя для отопительного контура со смесителем	67
■ Сушка бетона	67
■ Система внутриспольного отопления	67
■ Режим отопления	68
■ Кривая отопления	68
■ Отопительный контур	69
■ Насос отопительного контура	69
■ Каскад	70
■ Смеситель	70
■ Снижение температуры в ночное время	70
■ Режим эксплуатации с забором воздуха для горения из помещения установки	70
■ Режим эксплуатации с забором воздуха для горения извне	70
■ Температура помещения	70
■ Предохранительный клапан	70
■ Насос контура гелиоустановки	70
■ Заданная температура	71
■ Летний режим	71
■ Насос загрузки бойлера	71
■ Фильтр для воды контура ГВС	71
■ Заданная температура	71
■ Режим погодозависимой теплогенерации	71
■ Циркуляционный насос ГВС	71
Указания по утилизации	71
■ Утилизация упаковки	71
■ Окончательный вывод из эксплуатации и утилизация отопительной установки	72
15. Предметный указатель	73

Ответственность

Ответственность за упущенную прибыль или экономию, за другой опосредованный или непосредственный косвенный ущерб, ставший следствием использования Vitosom или соответствующего интернет-сервиса, исключается. Также исключается ответственность за ущерб, возникший в результате неправильного использования.










Ответственность ограничена возникающим в типичном случае ущербом, когда в результате небрежности нарушены существенные договорные обязательства, выполнение которых обязательно для надлежащего выполнения контракта.

Ограничение ответственности не применяется, если ущерб стал следствием намеренных или грубо халатных действий или если закон об ответственности товаропроизводителя за продукцию требует применения обязательной ответственности.

Действуют Общие условия продаж компании Viessmann, содержащиеся в действующем прайс-листе Viessmann.

При использовании приложением Vitoguide действуют положения о защите персональных данных и условия использования Vitoguide. Push-уведомления и услуги электронной почты являются сервисами операторов мобильной связи, за которые компания Viessmann ответственности не несет. Поэтому действуют условия сделок соответствующих операторов сетей.

Символы

Символ	Значение
	Ссылка на другой документ с дополнительной информацией
	Этапы работ на изображениях: Нумерация соответствует последовательности выполнения работ.
	Предупреждение о возможности материального ущерба или ущерба окружающей среде
	Область под напряжением
	Быть особенно внимательным
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Элемент должен зафиксироваться с характерным звуком. или ▪ Звуковой сигнал
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Установить новый элемент. или ▪ В сочетании с инструментом: Очистить поверхность.
	Выполнить надлежащую утилизацию элемента.
	Сдать элемент в специализированные пункты утилизации. Запрещается утилизировать элемент с бытовым мусором.

Терминология

Для лучшего понимания функций контроллера Vitotronic некоторые термины поясняются более подробно. Эту информацию см. в приложении, глава "Пояснения к терминологии".

Применение по назначению

В соответствии с назначением прибор разрешается использовать только для управления работой котлов средней и большой мощности Viessmann с жидкотопливными или газовыми горелками с целью их применения по назначению. При этом должны соблюдаться имеющиеся в комплекте инструкции по монтажу, сервисному обслуживанию и эксплуатации приборов.

Цели применения, выходящие за указанные рамки, в отдельных случаях требуют разрешения изготовителя.

Неправильное обращение с устройством или его неправильная эксплуатация (например, вследствие открытия устройства пользователем установки) запрещено и ведет к отказу производителя от предоставления гарантийных обязательств. Неправильным обращением также считается изменение элементов отопительной системы относительно предусмотренной для них функциональности.

Информация об изделии

В данной инструкции описаны следующие контроллеры:

- **Vitotronic 300, тип CM1E и тип CM1I**
 - Контроллер для погодозависимого управления многокотловой установкой (каскад)
 - Регулирование температуры воды в водогрейном котле контроллером Vitotronic 300
- **Vitotronic 100, тип CC1E и тип CC1I**
Для регулирования температуры котловой воды каждого последующего водогрейного котла в каскаде

Контроллеры Vitotronic 300, тип CM1E и тип CM1I предназначены для погодозависимого управления многокотловой установкой (каскадом). Дополнительно эти контроллеры Vitotronic регулируют температуру воды в водогрейном котле, оборудованном контроллером Vitotronic 300.

Контроллеры Vitotronic сконфигурированы производителем как **"Водогрейный котел и каскад"**.

Контроллеры Vitotronic 100, тип CC1E и тип CC1I предназначены для регулирования температуры котловой воды каждого последующего водогрейного котла в каскаде.

Для этого контроллеры Vitotronic сконфигурированы обслуживающим вас специализированным предприятием как **"Водогрейный котел в каскаде"**.

В многокотловых установках температура котловой воды в отдельных водогрейных котлах может быть различной. Общая температура подачи для отопительной установки устанавливается контроллером Vitotronic 300 в режиме погодозависимого управления.

В режиме погодозависимой теплогенерации общая температура подачи регулируется в зависимости от наружной температуры. Чем ниже наружная температура, тем выше общая температура подачи.

Указание

Обслуживающее вас специализированное предприятие может в качестве альтернативы выполнить настройку контроллера Vitotronic 300 для одной из указанных ниже областей применения.

- **"Отдельный котел Погодозависимая теплогенерация"**

При этом контроллер Vitotronic работает как контроллер погодозависимого управления однокотловой установки.

Вся информация по управлению содержится в инструкции по эксплуатации "Vitotronic 200".

- **"Отдельный котел Постоянное регулирование"**

В этом случае контроллер Vitotronic используется для управления работой однокотловой установки с постоянной температурой котловой воды.

Вся информация по управлению содержится в инструкции по эксплуатации "Vitotronic 100".

Первоначальный ввод в эксплуатацию

Первый ввод в эксплуатацию и настройка контроллера в соответствии с местными и строительными условиями, а также инструктаж по обслуживанию должны производиться местной специализированной фирмой по отопительной технике.

Как пользователь новой отопительной установки, вы обязаны незамедлительно зарегистрировать ее в организации, ответственной за надзор за дымовыми трубами и дымоходами, обслуживающей ваш участок. Организация, ответственная за надзор за дымовыми трубами и дымоходами, проинформирует вас также о том, какие работы будут производиться на вашей отопительной установке (например, регулярные измерения, работы по очистке).

Ваша установка предварительно отрегулирована

Ваша отопительная установка предварительно отрегулирована производителем и после ввода в эксплуатацию обслуживающим вас специализированным предприятием готова к работе.

Отопление помещений

- В период с **06:00 до 22:00** помещения отапливаются с "**Заданным значением температуры помещения**" 20 °C (нормальная температура помещения).
- В период с **22:00 до 6:00** помещения отапливаются с "**Задан.значением пониж.темпер. помещения**" 3 °C (пониженная температура помещения, защита от замерзания).

Приготовление горячей воды

- В период с **05:30 до 22:00** вода в контуре ГВС нагревается до 50 °C "**Температура ГВС**". Циркуляционный насос ГВС при его наличии включен.
- В период с **22:00 до 05:30** нагрев емкостного водонагревателя не производится. Циркуляционный насос ГВС (при его наличии) выключен.

Указание

Приготовление горячей воды, начатое до 22:00, прекращается.

Защита от замерзания

- Защита от замерзания обеспечивается для водогрейного котла и емкостного водонагревателя.

Переход на зимнее/летнее время

- Переход осуществляется автоматически.

Дата и время

- Дата и время были настроены обслуживающим вас специализированным предприятием.

Вы всегда можете изменить настройки по своему усмотрению.

Сбой электропитания

При нарушении электроснабжения все настройки сохраняются.

Основы управления

Контроллеры оснащены **сенсорным дисплеем**. Для выполнения настроек и опросов следует прикоснуться к соответствующим кнопкам.

- Специальные настройки и опросы для водогрейного котла могут быть выполнены на контроллере Vitotronic 100.
- Настройки и опросы для отопительной установки могут быть выполнены на контроллере Vitotronic 300. Контроллер Vitotronic 300 содержит настройки и опросы для водогрейного котла, на котором установлен контроллер Vitotronic 300.

Прочие устройства управления

Если в помещениях установлены устройства дистанционного управления, то настройки могут быть выполнены также с помощью этих устройств.




Руководство по эксплуатации устройства дистанционного управления

Начальный экран: индикации и настройки


На начальном экране могут быть выполнены наиболее часто используемые настройки и опросы.

Как вызвать начальный экран


- На дисплее индикация ожидания: коснитесь дисплея в любом месте.
- Вы находитесь в главном меню: Коснуться .

Индикации начального экрана

Пример начального экрана Vitotronic 300

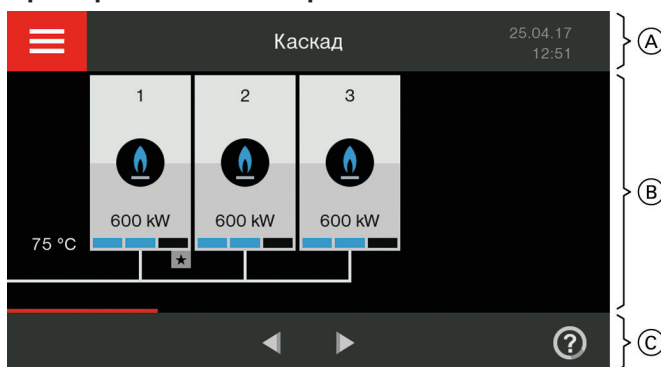

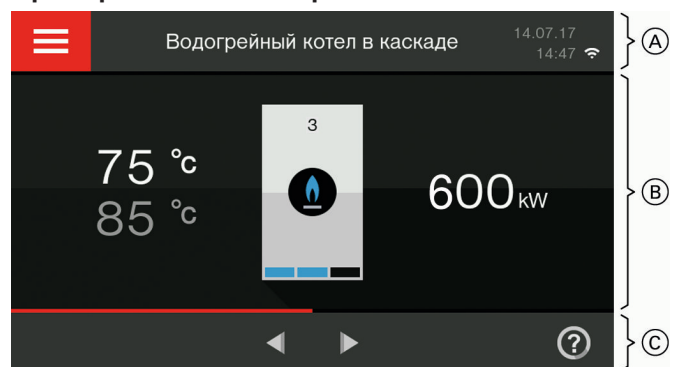


Пример начального экрана Vitotronic 100











- (A) Строка меню
- (B) Функциональное окно
- (C) Поле навигации

Экранные кнопки и символы в строке меню (A)

Индикация	Vitotronic 300	Vitotronic 100
	Вызов экрана "Главное меню"	Вызов экрана "Главное меню"
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Дата ▪ Время 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Дата ▪ Время
	WiFi-соединение для специализированного предприятия активировано	WiFi-соединение для специализированного предприятия активировано
	Нет WiFi-соединения	Нет WiFi-соединения

Экранные кнопки и символы в функциональном окне 






Индикация	Vitotronic 300	Vitotronic 100
	Газовый конденсационный котел в многокотловой установке	
	Цвет пламени  : синий Горелка работает серый Горелка выключена красный Водогрейный котел неисправен	Цвет пламени  : синий Горелка работает серый Горелка выключена красный Водогрейный котел неисправен
	Жидкотопливный конденсационный котел в многокотловой установке	
	Цвет капли  : желтый Горелка работает серый Горелка выключена красный Водогрейный котел неисправен	Цвет капли  : желтый Горелка работает серый Горелка выключена красный Водогрейный котел неисправен
1, 2, ... Номер котла	Водогрейный котел с Vitotronic 300 всегда имеет номер "1".	Водогрейный котел с Vitotronic 100 всегда имеет номера котлов с "2" по "8".
	Водогрейный котел заблокирован	Водогрейный котел заблокирован
	Обозначает ведущий котел	Обозначает ведущий котел
75 °C	Общая температура подачи	Текущая температура котловой воды
85 °C	—	Установленное заданное значение температуры котловой воды
600 кВт	Текущая тепловая мощность водогрейного котла	Текущая тепловая мощность водогрейного котла

Указание

Текущая мощность горелки отображается внизу на водогрейном котле столбцами цвета топлива:

- 1 столбец соответствует $\frac{1}{3}$ макс. мощности водогрейного котла
- 2 столбца соответствуют $\frac{2}{3}$ макс. мощности водогрейного котла
- 3 столбца соответствуют максимальной мощности водогрейного котла

Экранные кнопки в поле навигации 

Индикация	Vitotronic 300	Vitotronic 100
	Вызов начального экрана	Вызов начального экрана
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Возврат в меню на один шаг назад или ▪ Отмена начатой настройки 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Возврат в меню на один шаг назад или ▪ Отмена начатой настройки
	Подтверждение ввода или выбора	Подтверждение ввода или выбора
	Вызов текстовой справки	Вызов текстовой справки
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Перелистывание в меню или ▪ Переход к другим полям индикации, например, "Панель энергии" 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Перелистывание в меню или ▪ Переход к другим полям индикации, например, "Панель энергии"

Начальный экран: индикации и настройки (продолжение)

Указание

Символы отображаются не постоянно, а в зависимости от исполнения установки и соответствующего режима.

Пояснение ко всем экранным кнопкам и символам: см. стр. 54.

Указание

Управление на начальном экране может быть заблокировано: см. главу "Блокировка управления". В этом случае вы не сможете выполнить настройки ни на начальном экране, но в главном меню. Отображается индикация "Управление заблокировано".

Обзор функций "Главное меню"

На экране "Главное меню" можно выполнить и опросить все прочие настройки из набора функций контроллера.

Вызвать "Главное меню" можно следующим образом.

- На дисплее индикация ожидания: коснуться дисплея в любом месте и затем символа ☰.
- Отображается начальный экран: коснуться символа ☰.
- Вы находитесь в любой точке меню: коснуться 🏠 и затем ☰.

Меню, имеющиеся в распоряжении в окне "Главное меню"

Vitotronic 300	Vitotronic 100	Дополнительные сведения: см. стр.
"Заблокировать/активировать котел"	"Заблокировать/активировать котел"	34
"Последоват. котлов"	—	37
"Режим проверки" Только для мастера по надзору за дымовыми трубами и газоходами	"Режим проверки" Только для мастера по надзору за дымовыми трубами и газоходами	43
"Настройки" Например, яркость экрана.	"Настройки" Например, яркость экрана.	34
"Отопление" Для настроек отопления помещений, например, "Временная программа".	—	24
"Горячая вода" Настройки для приготовления горячей воды, например, "Температура горячей воды".	—	30
"Информация" Для опроса рабочих параметров, например, температуры	"Информация" Для опроса рабочих параметров, например, температуры	39
Функция экономии энергии "Программа отпуска"	—	28
"Обслуживание" Только для специалистов	"Обслуживание" Только для специалистов	—

Обзор функций "Главное меню" (продолжение)

Посредством ◀▶ происходит перелистывание в меню.

Указание

Имеющиеся в распоряжении меню зависят от оборудования отопительной установки.
Обзор со всеми меню: см. стр. 56.

Информация на "Панели энергии"

"Панель энергии" наглядно отображает информацию об энергетических параметрах компонентов отопительной установки.

Указание

"Панель энергии" отображается только в случае соответствующей настройки при вводе в эксплуатацию. При необходимости уведомить обслуживающую вас специализированную фирму.

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется, 🏠 для возврата к начальному экрану

2. ◀▶, чтобы открыть "Панель энергии"

Указание

При первом вызове "Панели энергии" появляется информация о том, что показанные значения **нельзя** использовать для расчетов с энергоснабжающей организацией.

- Если подтвердить информацию кнопкой **ОК**, открывается "Панель энергии". Информация больше не появляется.
- Если нажать кнопку отмены, "Панель энергии" не откроется. Информация при следующем вызове появится снова.

Базовая индикация на экране "Панель энергии"

Компоненты, которые имеются в установке, изображаются графически. Чтобы получить информацию об энергетических параметрах данного компонента установки, нужно коснуться соответствующего компонента.

Указание

Изображение водогрейного котла и емкостного водонагревателя зависит от приборов, которые используются в установке.

Пример: Vitotronic 300

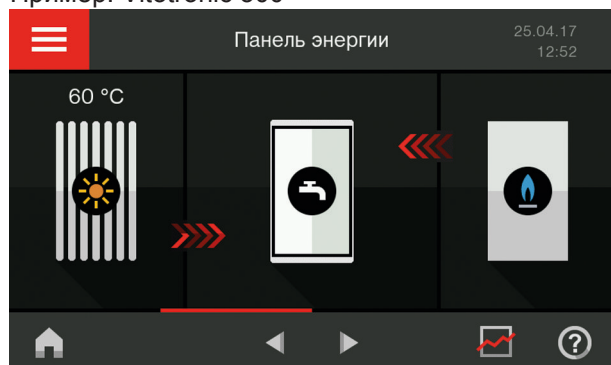


Рис. 1

Информация на "Панели энергии" (продолжение)

На экране "Панель энергии" можно опросить следующую информацию.

Индикация	Vitotronic 300	Vitotronic 100	Дополнительные сведения: см. стр.
60 °C	Текущая температура термической гелиоустановки	—	—
*	Генерация энергии термической гелиоустановкой	—	17
	Баланс энергии водогрейного котла в сочетании с термической гелиоустановкой	—	17
	Температуры и состояние нагрева (уровень зарядки) емкостного водонагревателя	—	18
	Энергопотребление (газовое или жидкое топливо) и рабочие параметры	Энергопотребление (газовое или жидкое топливо) и рабочие параметры	18
	Задействован нагрев емкостного водонагревателя водогрейным котлом (красного цвета, с анимацией)	—	—
	Задействован нагрев емкостного водонагревателя посредством гелиоустановки (желтого цвета, с анимацией)	—	—

Vitotronic 300: Генерация энергии гелиоустановкой

Можно выполнить опрос генерации энергии гелиоустановкой за последние 7 дней, включая текущий день. Генерация энергии отображается в киловатт-часах "кВтч".

Указание

Опрос возможен **только** в сочетании с модулем управления гелиоустановкой, тип SM1. В сочетании с контроллером гелиоустановки Vitosolic можно выполнить опрос генерации солнечной энергии на контроллере гелиоустановки.

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется, для возврата к начальному экрану

2. , чтобы открыть "Панель энергии"
3. Символ гелиоколлектора *
Отображается сравнительная генерация энергии за последние 7 дней, включая текущий день, в виде столбца.
4. Определенный день, например, "Пн"
Отображается генерация энергии за выбранный день в "кВтч".

Vitotronic 300: "Баланс энергии" водогрейного котла в сочетании с гелиоустановкой

Можно выполнить опрос энергетических параметров за последние 7 дней, включая текущий день. Отображается тепловая энергия, выработанная гелиоустановкой, и энергопотребление водогрейного котла (на газовом или жидком топливе) в киловатт-часах "кВтч".





Указание

Опрос возможен **только** в сочетании с модулем управления гелиоустановкой, тип SM1.

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется, для возврата к начальному экрану
2. , чтобы открыть "Панель энергии"

Информация на "Панели энергии" (продолжение)

3.  в поле навигации
Графически отображается **"Баланс энергии"**.
 -  Синий: израсходованное количество газа или
 -  Темно-синий: израсходованное количество жидкого топлива
 -  Светло-желтый: тепловая энергия, выработанная гелиоустановкой

Vitotronic 300: Температура емкостного водонагревателя

Возможен опрос текущей температуры горячей воды в емкостном водонагревателе ("**Уровень зарядки**").

2.  , чтобы открыть "**Панель энергии**"

3. Символ емкостного водонагревателя 

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану

Энергопотребление и рабочие параметры



Возможен опрос следующей информации о водогрейном котле:

- "**Текущая мощность**" (тепловая мощность)
- "**Наработка**" (время работы)
- "**Топливо**"
- "**Расход топлива**" (энергопотребление)

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану

2.  , чтобы открыть "**Панель энергии**"


3.  в сочетании с газовым водогрейным котлом или
 в сочетании с жидкотопливным водогрейным котлом
Отображаются рабочие параметры, например, "**Наработка**"


Указание

Сброс рабочих параметров: см. раздел "**Опрос информации**".


4. **Энергопотребление** :
 в меню "**Расход топлива**"


5. За определенный период времени:


 "**Последних 7 дней**", включая текущий день

 "**Последних 5 недель**", включая текущую неделю

 "**Последних 12 месяцев**", включая текущий месяц

 "**Последних 2 года**", включая текущий год
Повышенный или пониженный расход отображается в графическом сравнении за выбранный период времени.

 Темные поля: доля отопления помещений в энергопотреблении

 Светлые поля: доля приготовления горячей воды в энергопотреблении

6. На диаграмме, например, за один день, одну неделю и т. п. Энергопотребление за этот период времени отображается в виде числового значения в киловатт-часах "**кВтч**". 10 кВтч соответствуют примерно одному литру жидкого топлива или одному кубометру газа.

Указание к индикации энергопотребления

Расчет энергопотребления выполняется с учетом используемых компонентов установки, а также режима пользования установкой (например время работы и загрузка). В соответствии с особенностями установки возможны отличия показанных (расчетных) и фактических параметров расхода.




Поэтому их использование в качестве обязательной базы для расчетов с энергоснабжающей организацией **невозможно**.








Информация на "Панели энергии" (продолжение)

Поправочный коэффициент расхода топлива

Для согласования показанных (расчетных) параметров энергопотребления/расхода топлива с фактическими (измеренными счетчиком здания) значениями можно ввести поправочный коэффициент. Расчетное значение умножается на поправочный коэффициент. При этом, однако, за счет сезонных погодных условий и прочих факторов по-прежнему возможны отличия от фактических параметров потребления.

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану
2.  , чтобы открыть "Панель энергии"

3.  в сочетании с газовым водогрейным котлом или
 в сочетании с жидкотопливным водогрейным котлом
4.  в меню "Расход топлива"
5.  "Ввод поправочн. коэффициента"
6.  /  для нужного поправочного коэффициента
7.  для подтверждения

Vitotronic 300: доли энергопотребления для отопления помещений и приготовления горячей воды

Можно установить соотношение расхода энергии для отопления помещений и приготовления горячей воды в общем энергопотреблении (100 %). Значения могут быть определены оценочным путем или посредством многократного считывания показаний счетчика (газового или расхода жидкого топлива) в течение года.









Установленные здесь значения используются исключительно в диаграммах энергопотребления ("Расход топлива").

Заводская настройка

- Приготовление горячей воды: 30 %
- Отопление помещений: 70 %

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.




1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану



2.  , чтобы открыть "Панель энергии"
3.  в сочетании с газовым водогрейным котлом или
 в сочетании с жидкотопливным водогрейным котлом
4.  в меню "Расход топлива"
5.  "Доля горячей воды - отопления"
6.  /  для нужного значения в режиме "Горячая вода" или "Отопление". Другое значение автоматически согласуется таким образом, чтобы сумма обоим значений составила 100 %.
7.  для подтверждения

Vitotronic 300: Настройка меню "Избранное"

Отдельные меню можно установить в качестве избранного для прямого доступа.

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану
2.   для "Избранное"





3.  для списка выбираемых меню.
4. для выбранных меню, например, "Временная прог. ГВС". Выбор обозначается посредством .
5.  для подтверждения

Vitotronic 300: Информация о режимах работы

Посредством **"Режима работы"** можно установить, например, чтобы выполнялось только отопление помещений или только приготовление горячей воды.

Если в отопительной установке имеются несколько отопительных контуров, режим работы должен быть установлен отдельно для каждого отопительного контура.

Режимы работы для отопления, приготовления горячей воды, защиты от замерзания

Символ	Режим работы	Функция
Отопление помещений и приготовление горячей воды		
	"Отопление и ГВС"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Помещения выбранного отопительного контура отапливаются в соответствии с заданными параметрами температуры помещения и временной программы (см. раздел "Отопление помещений"). ▪ Горячая вода нагревается в соответствии с заданными параметрами температуры горячей воды и временной программы (см. раздел "Приготовление горячей воды").
	Только для установок без емкостного водонагревателя: "Отопление"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Помещения выбранного отопительного контура отапливаются в соответствии с заданными параметрами температуры помещения и временной программы: см. раздел "Отопление помещений".
Приготовление горячей воды (возможно только в сочетании с емкостным водонагревателем)		
	"Только ГВС"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Горячая вода нагревается в соответствии с заданными параметрами температуры горячей воды и временной программы (см. раздел "Приготовление горячей воды"). ▪ Без отопления помещений ▪ Защита от замерзания водогрейного котла, отопительного контура и емкостного водонагревателя активирована.
Защита от замерзания		
	"Дежурный режим"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Без отопления помещений ▪ Без приготовления горячей воды ▪ Защита от замерзания водогрейного котла, отопительного контура и емкостного водонагревателя активирована.

Vitotronic 300: Информация о режимах работы (продолжение)**Особые режимы работы**

В зависимости от оборудования установки имеются в распоряжении следующие особые режимы работы.

- **"Сушка бетона"**

Эта функция активируется обслуживающим вас специализированным предприятием. Сушка бетона производится по фиксированной временной программе (температурно-временной профиль) в соответствии со строительными нормами. Выполненные вами настройки для отопления помещений не будут действовать на время сушки бетона. Обслуживающее вас специализированное предприятие по отопительной технике может изменить или отменить эту функцию.

- **"Внешнее включение"**

Установленный на контроллере режим работы переключается, например, подключенным внешним пультом.

Пример: в школьном здании имеется потребность в отоплении вне учебного времени, например, для проведения родительского собрания.

На эту функцию нельзя воздействовать на контроллере. Когда внешнее переключение больше не выполняется, снова задействуется установленный режим работы.

- **"Программа отпуска"**  (см. стр. 24)

Указание

В главном меню в пункте **"Информация"** можно опросить установленный режим работы (см. стр. 39).

"Внешняя программа"

Настроенный на контроллере режим работы переключается посредством внешнего устройства управления. Режим работы можно изменить на контроллере Vitotronic.

Vitotronic 300: Порядок настройки временной программы**Временные программы и циклы**

Во временных программах задается режим работы отопительной установки в конкретный момент времени. Для этого день разделяется на отрезки, так называемые **циклы**.

В пределах цикла и вне его действуют различные текущие режимы. Возможные текущие режимы отличаются, например, различным уровнем температуры.

Настройка временной программы возможна для следующих функций.

Функция	Текущий режим	
	В пределах цикла	Вне цикла
Отопление помещений	Помещения отапливаются с нормальной температурой помещений.	Помещения отапливаются с пониженной температурой помещений.
Приготовление горячей воды	Настроено приготовление горячей воды. Вода в емкостном водонагревателе подогревается до заданного значения температуры горячей воды.	Приготовление горячей воды заблокировано.
Циркуляционный насос ГВС	Циркуляционный насос ГВС работает. Указание Обслуживающее вас специализированное предприятие может ограничить время работы циркуляционного насоса ГВС.	Циркуляционный насос ГВС не работает. Указание Обслуживающее вас специализированное предприятие может разблокировать работу циркуляционного насоса ГВС.

- Для временных программ на заводе-изготовителе установлен режим "Автоматика".
- Возможна настройка временных программ в режиме "Индивидуально", одинаково или различно для каждого дня недели.
- В главном меню в пункте "Информация" можно опросить временные программы.

Ниже приводится описание процесса настройки временной программы на примере отопления помещений для отопительного контура 1. Особенности отдельных временных программ описаны в соответствующих главах.

Настройка циклов

В каждой "Временной программе" можно настроить до 4 циклов. Циклы пронумерованы. Для каждого цикла должны быть настроены "Начало" и "Конец".

Пример:

"Временная программа" в "Понедельник" для "Отопит. контур 1"

- Цикл "1":
с 5:30 до 9:00
- Цикл "2":
с 16:30 до 22:00

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. чтобы открыть "Главное меню".
2. "Отопление" для настройки отопления помещений
3. "Отопит. контур 1"
4. "Временная программа"
5. "Пн", т.е. "Понедельник"
6. для обработки "Временной программы"
7. , чтобы настроить "Начало" и "Конец" цикла "1" с 05:30 до 09:00.
На временной диаграмме корректируется столбец.

*Чтобы преждевременно прервать настройку цикла
Коснуться символа*

8. чтобы создать цикл "2".
9. , чтобы настроить "Начало" и "Конец" цикла "2" с 16:30 до 22:00.
На временной диаграмме корректируется столбец.
10. для подтверждения

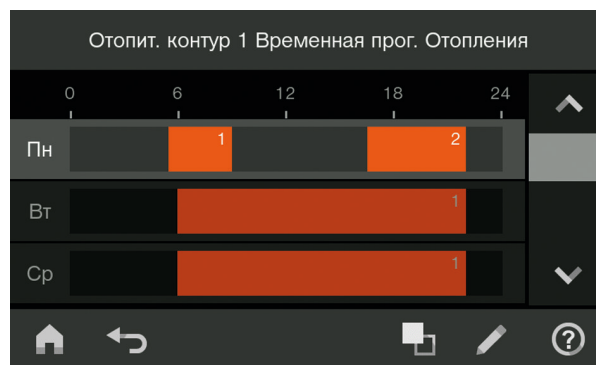


Рис. 2

11. чтобы закрыть "Временную программу".

Перенос временной программы на другой день недели

"Временная программа" может быть скопирована в любой другой день недели.

Пример:


"Временная программа" на "Понедельник" переносится на "Вторник" - "Пятницу".

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.


1. чтобы открыть "Главное меню".

2. "Отопление" для настройки отопления помещений
3. "Отопит. контур 1"
4. "Временная программа"
5. "Пн", т.е. "Понедельник"

Vitotronic 300: Порядок настройки временной программы (продолжение)

6.  чтобы скопировать "Временную программу" с "Понедельника".

7. "Вт", "Ср", "Чт", "Пт"

8.  для подтверждения

9.  чтобы закрыть "Временную программу".

Изменение циклов


Настройки циклов можно в любой момент изменить.

Пример:

В "Понедельник" требуется изменить "Начало" цикла "2" на 19:00.

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1.  чтобы открыть "Главное меню".

2.  "Отопление" для настройки отопления помещений

3.  "Отопит. контур 1"


4.  "Временная программа"

5. "Пн", т.е. "Понедельник"

6.  для обработки "Временной программы"

7.  для цикла "2"

8. , чтобы "Начало" цикла "2" установить на 19:00. На временной диаграмме корректируется столбец.

9.  для подтверждения

10.  чтобы закрыть "Временную программу".

Удаление циклов


Отдельные циклы можно в любой момент удалить.

Пример:

В "Понедельник" требуется отменить "Цикл 2".

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1.  чтобы открыть "Главное меню".

2.  "Отопление" для настройки отопления помещений

3.  "Отопит. контур 1"

4.  "Временная программа"

5. "Пн", т.е. "Понедельник"

6.  для обработки "Временной программы"

7.  для цикла "2"

8.  чтобы удалить цикл "2".

9.  для подтверждения

10.  чтобы закрыть "Временную программу".

Настройка температуры помещения

Эта настройка возможна только на контроллере Vitotronic 300.




Настройка нормальной температуры помещения




Здесь устанавливается комфортная температура помещения. Эта температура помещения действительна для циклов, настраиваемых во **"Временной программе"** для отопления помещений.


Заводская настройка: 20 °C

Диапазон настройки: от 3 до 37 °C

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану
2.  чтобы открыть **"Главное меню"**.
3.  **"Отопление"** для настройки отопления помещений

4.  **"Отопит. контур 1"**
или
 **"Отопит. контур 2"**
или
 **"Отопит. контур 3"**

5.  **"Температура помещения"** для нормальной температуры помещения

6.  для нужного значения

7.  для подтверждения

Настройка пониженной температуры помещения

Здесь устанавливается температура помещения для циклов с пониженным отоплением. Эта температура помещения действует вне циклов, установленных во **"Временной программе"** для отопления помещений.

Отопление помещений с этой температурой

- Между циклами для отопления помещений с нормальной температурой
- В программе отпуска


Заводская настройка: 3 °C




Диапазон настройки: от 3 до 37 °C

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану

2.  чтобы открыть **"Главное меню"**.

3.  **"Отопление"** для настройки отопления помещений

4.  **"Отопит. контур 1"**
или
 **"Отопит. контур 2"**
или
 **"Отопит. контур 3"**

5.  **"Пониж. темп. помещения"**

6.  для нужного значения

7.  для подтверждения


"Режим работы" для отопления помещений

Эта настройка возможна только на контроллере Vitotronic 300.

Задействуется **"Режим работы"** для отопления помещений.

Настройка требуется лишь в том случае, если установлен один из следующих режимов работы:


 **"Только ГВС"**

 **"Дежурный режим"**









Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану

2.  чтобы открыть **"Главное меню"**.

3.  **"Отопление"** для настройки отопления помещений

"Режим работы" для отопления помещений (продолжение)

4.  "Отопит. контур 1"
или
 "Отопит. контур 2"
или
 "Отопит. контур 3"
 5.  или  для "Режима работы"
Установленный "Режим работы" выделен
особо.
 6.  "Отопление и ГВС"
или
 "Отопление" для настройки отопления помещений.
 7.  для подтверждения
- Пояснение к режимам работы см. на стр. 20.







"Временная программа" для отопления помещений

Эта настройка возможна только на контроллере Vitotronic 300.

Устанавливаются индивидуальные циклы отопления помещений с нормальной температурой помещения.

Заводская настройка: **один** цикл с 6:00 до 22:00 для всех дней недели

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану
2.  чтобы открыть "Главное меню".
3.  "Отопление" для настройки отопления помещений
4.  "Отопит. контур 1"
или
 "Отопит. контур 2"
или
 "Отопит. контур 3"

5.  "Временная программа"**Указание**

При настройке следует принять во внимание, что для нагрева помещений до необходимой температуры отопительной установке потребуется определенное время.

Информацию о процессе настройки временной программы см. на стр. 23.

Настройка "Кривая отопления"

Эта настройка возможна только на контроллере Vitotronic 300.







"Кривая отопления" влияет на температуру подающей магистрали, обеспечиваемую водогрейным котлом.

Чтобы помещения оптимально отапливались при любой наружной температуре, можно выполнить настройку "Наклона" и "Уровня" "Кривой отопления".

Заводская настройка:

- "Наклон": 1,4
- "Уровень": 0

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану
2.  чтобы открыть "Главное меню".
3.  "Отопление" для настройки отопления помещений
4.  "Отопит. контур 1"
или
 "Отопит. контур 2"
или
 "Отопит. контур 3"

Настройка "Кривая отопления" (продолжение)

5. "Кривая отопления"

6. для нужного значения параметров "Наклон" и "Уровень"

Диаграмма наглядно показывает, как изменяется "Кривая отопления" при изменении параметров "Наклон" или "Уровень". В зависимости от различных значений наружной температуры (изображены по горизонтальной оси) указываются соответствующие заданные значения температуры подачи для отопительного контура.

7. для подтверждения

Указание

Пояснение к кривой отопления: см. главу "Пояснения к терминологии"



Советы по настройке параметров "Наклон" и "Уровень"

Отопительная характеристика	Меры
В жилом помещении в холодное время года слишком холодно.	Настроить "Наклон" для "Кривой отопления" на следующее более высокое значение.
В жилом помещении в холодное время года слишком жарко.	Настроить "Наклон" для "Кривой отопления" на следующее более низкое значение.
В жилом помещении в переходный сезон и в холодное время года слишком холодно.	Настроить "Уровень" для "Кривой отопления" на более высокое значение.
В жилом помещении в переходный сезон и в холодное время года слишком жарко.	Настроить "Уровень" для "Кривой отопления" на более низкое значение.
В жилом помещении в переходный сезон слишком холодно, а в холодное время года достаточно тепло.	Настроить "Наклон" для "Кривой отопления" на следующее более низкое значение, а "Уровень" – на более высокое значение.
В жилом помещении в переходный сезон слишком жарко, а в холодное время года достаточно тепло.	Настроить "Наклон" для "Кривой отопления" на следующее более высокое значение, а "Уровень" – на более низкое значение.

Выключение отопления помещений

Эта настройка возможна только на контроллере Vitotronic 300.


"Режим работы" для отопления помещений отключается.

Настройка требуется лишь в том случае, если установлены "Режим работы"  "Отопление и ГВС" или  "Отопление" для отопления помещений.

Нажмите на следующие кнопки.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану

2.  чтобы открыть "Главное меню"

3.  "Отопление" для настройки отопления помещений


4.  "Отопит. контур 1"

или

 "Отопит. контур 2"


или

 "Отопит. контур 3"

5.  для выбора "Режим работы"
Установленный "Режим работы" выделен особо.

6.  "Только ГВС"

или

 "Дежурный режим" (активирована защита от замерзания водогрейного котла и емкостного водонагревателя)

7.  для подтверждения

Временное изменение температуры помещения

Эта настройка возможна только на контроллере Vitotronic 300.

Чтобы отапливать помещения независимо от **"Временной программы"** на ограниченное время с повышенной или пониженной температурой, следует задействовать **"Комфортный режим"**.












- Помещения будут отапливаться с температурой, установленной для **"Комфортного режима"**.
- До отопления помещений выполняется подогрев воды до установленной температуры горячей воды.
- Циркуляционный насос ГВС (если имеется) включается.

Указание

*Обслуживающее вас специализированное предприятие может отключить циркуляционный насос ГВС в **"Комфортном режиме"**.*

Настройка "Комфортный режим"

Нажать на следующие кнопки:

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану
2.  чтобы открыть **"Главное меню"**
3.  **"Отопление"** для настройки отопления помещений
4.  **"Отопит. контур 1"**
или
 **"Отопит. контур 2"**
или
 **"Отопит. контур 3"**
5.  **"Комфортный режим"**
6.  **"ВКЛ"**, чтобы задействовать **"Комфортный режим"**.
7.  для подтверждения
8.  для нужного заданного значения температуры помещения при комфортном режиме
9.  для подтверждения










Завершение "Комфортного режима"

Чтобы закончить **"Комфортный режим"**, имеются три возможности.

- Выключить **"Комфортный режим"** посредством меню.
или
- Автоматически при переключении в соответствии с **"Временной программой"** на режим отопления с нормальной температурой помещения **"Комфортный режим"** заканчивается.
или
- **"Комфортный режим"** заканчивается автоматически через 8 часов (состояние при поставке).

Указание

*Обслуживающее вас специализированное предприятие может изменить ограничение по времени для **"Комфортного режима"** в интервале от 1 часа до 12 часов.*



1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану
2.  чтобы открыть **"Главное меню"**
3.  **"Отопление"** для настройки отопления помещений
4.  **"Отопит. контур 1"**
или
 **"Отопит. контур 2"**
или
 **"Отопит. контур 3"**
5.  **"Комфортный режим"**
6.  **"ВЫКЛ"**, чтобы выключить **"Комфортный режим"**.
7.  для подтверждения

Временное изменение температуры помещения

Эта настройка возможна только на контроллере Vitotronic 300.







Во **"Временной программе"** для отопления помещений установлены циклы отопления с нормальной температурой помещения. Для отопления помещений в течение этих циклов с более низкой температурой нужно задействовать **"Экономный режим"**.




Указание

Данную функцию экономии энергии можно задействовать только в **"Режиме работы"**  **"Отопление и ГВС"** или  **"Отопление"**.

Настройка "Экономный режим"

Нажать на следующие кнопки:




1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану
2.  чтобы открыть **"Главное меню"**
3.  **"Отопление"** для настройки отопления помещений
4.  **"Отопит. контур 1"**
или
 **"Heating circuit 2"**
или
 **"Heating circuit 3"**







5.  **"Экономный режим"**
6.  **"ВКЛ"**, чтобы задействовать **"Экономный режим"**.
7.  для подтверждения

Окончание режима работы "Экономный режим"

Чтобы закончить **"Экономный режим"**, имеются две возможности.

- Выключить **"Экономный режим"** посредством меню.
или
- **"Экономный режим"** заканчивается автоматически при переключении на режим отопления с пониженной температурой помещения в соответствии с **"Временной программой"**.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану
2.  чтобы открыть **"Главное меню"**
3.  **"Отопление"** для настройки отопления помещений

4.  **"Отопит. контур 1"**
или
 **"Отопит. контур 2"**
или
 **"Отопит. контур 3"**
5.  **"Экономный режим"**
6.  **"ВЫКЛ"**, чтобы выключить **"Экономный режим"**.
7.  для подтверждения

Функция экономии энергии на период длительного отсутствия

Эта настройка возможна только на контроллере Vitotronic 300.

Функция экономии энергии на период длительного... (продолжение)

Во **"Временной программе"** для отопления помещений установлены циклы отопления с нормальной температурой помещения. Если требуется отапливать помещения в течение нескольких дней с более низкой температурой, не изменяя **"Временную программу"**, следует задействовать **"Программу отпуска"**.

"Программа отпуска" оказывает следующее воздействие.

- **Отопление помещений:**
 - Для отопительных контуров в **"Режиме работы" "Отопление и ГВС"** или  **"Отопление"**: помещения отапливаются с установленной пониженной температурой (см. стр. 24).
 - Для отопительных контуров в **"Режиме работы"  "Только ГВС"**: без отопления помещений. Защита от замерзания водогрейного котла и емкостного водонагревателя активирована.
- **Приготовление горячей воды**
Без приготовления горячей воды. Защита от замерзания активирована для емкостного водонагревателя.

Настройка "Программы отпуска"

Заводская настройка: Программа отпуска действует для **всех** отопительных контуров.

Указание


На заводе-изготовителе для отопительной установки выполнена настройка "Одноквартирный дом". Все отопительные контуры установки присвоены одному дому или одной квартире. Если отопительные контуры должны быть присвоены отдельным квартирам, обслуживающее вас специализированное предприятие может изменить эту настройку на "Многokвартирный дом". При настройке "Многokвартирный дом" можно выбрать, для каких отопительных контуров и, тем самым, для каких квартир должна действовать "Программа отпуска".



Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану

2.  чтобы открыть **"Главное меню"**

3.  **"Программа отпуска"**

4. Если потребуется, для выбора одного или нескольких отопительных контуров, для которых должна действовать **"Программа отпуска"**, и затем 

5.  /  для соответствующего дня отъезда и приезда

Указание

"Программа отпуска" запускается в 00:00 следующего за отъездом дня. **"Программа отпуска"** заканчивается в 00:00 дня приезда. Т. е. в день отъезда и в день приезда действует установленная **"Временная программа"**.

6.  для подтверждения


Прекращение или удаление "Программы отпуска"

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану

2.  чтобы открыть **"Главное меню"**

3.  **"Программа отпуска"**

4. Если потребуется, для выбора одного или нескольких отопительных контуров, для которых должна действовать **"Программа отпуска"**, и затем 

5.  чтобы удалить **"Программу отпуска"**.

Настройка температуры горячей воды

Эта настройка возможна только на контроллере Vitotronic 300.

Устанавливается **"Заданное значение температуры горячей воды"** для емкостного водонагревателя.

Заводская настройка 50 °C

Диапазон настройки: от 10 до 60 °C


Указание

Эта заводская настройка может быть изменена обслуживающим вас специализированным предприятием. По этим вопросам обращайтесь к обслуживающему вас специализированному предприятию.

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану

2.  чтобы открыть **"Главное меню"**

3.  **"Горячая вода"** для настройки приготовления горячей воды

4.  **"Заданная температура ГВС"**


5.  для нужного значения

6.  для подтверждения

"Режим работы" для приготовления горячей воды

Эта настройка возможна только на контроллере Vitotronic 300.


Задействуется **"Режим работы"** для приготовления горячей воды.




Настройка требуется лишь в том случае, если установлен **"Режим работы"**  **"Дежурный режим"**.

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.



1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану

2.  чтобы открыть **"Главное меню"**.

3.  **"Отопление"** для настройки отопления помещений

4.  **"Отопит. контур 1"**
или
 **"Отопит. контур 2"**
или
 **"Отопит. контур 3"**

5.  **"Режим работы"**

6.  **"Только ГВС"**
или
 **"Отопление и ГВС"**

7.  для подтверждения


Пояснение к режимам работы см. на стр. 20.

"Временная программа" для приготовления горячей воды

Эта настройка возможна только на контроллере Vitotronic 300.

"Временная программа" для приготовления горячей воды (продолжение)

Устанавливаются индивидуальные циклы для приготовления горячей воды. В течение этих циклов разблокировано приготовление горячей воды. Приготовление горячей воды запускается автоматически, как только температура воды станет ниже заданного значения температуры горячей воды.

Заводская настройка:  **"Автоматически"**

В автоматическом режиме цикл приготовления горячей воды начинается автоматически за полчаса до цикла отопления помещений с нормальной температурой помещения. Например, приготовление горячей воды начинается в 05:30, тогда как отопление помещений начинается в 06:00. За счет этого сразу в начале работы с нормальной температурой помещения в распоряжении имеется горячая вода.

Указание

На заводе-изготовителе для отопительной установки выполнена настройка "Одноквартирный дом". Все отопительные контуры установки присвоены одному дому или одной квартире.

Если отопительные контуры должны быть присвоены отдельным квартирам, обслуживающее вас специализированное предприятие может изменить эту настройку на "Многоквартирный дом". При настройке "Многоквартирный дом" можно выбрать, для каких отопительных контуров и, тем самым, для каких квартир должна действовать временная программа.

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.









1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану

Повышенная гигиена горячей воды

Эта настройка возможна только на контроллере Vitotronic 300.

Эта функция позволяет улучшить микробиологическое качество воды в емкостном водонагревателе. Обслуживающее вас предприятие по отопительной технике может ввести в действие эту функцию, установив второе, более высокое заданное значение температуры горячей воды.

Чтобы задействовать эту функцию, нужно установить для приготовления горячей воды 4-й цикл (см. стр. 30). В течение этого времени горячая вода нагревается до 2-го заданного значения температуры горячей воды.

2.  чтобы открыть **"Главное меню"**.
3.  **"Горячая вода"** для настройки приготовления горячей воды
4.  **"Временная прог. ГВС"**
5. Если потребуется,  **"Отопит. контур 1"**
или
 **"Отопит. контур 2"**
или
 **"Отопит. контур 3"**
6.  **"Индивидуально"**
7.  для подтверждения

Указание

- При выполнении настроек следует учесть, что для нагрева емкостного водонагревателя до необходимой температуры отопительной установке потребуется определенное время.
- Начавшееся приготовление горячей воды всегда выполняется до достижения заданного значения температуры горячей воды, даже по окончании цикла.

Порядок действий для настройки временной программы: см. стр. 23.

Указание

Для 2-го и 3-го циклов нужно установить время включения и выключения. Они должны находиться в пределах 1-го цикла.

Разовое приготовление горячей воды вне временной программы

Эта настройка возможна только на контроллере Vitotronic 300.

"Временная программа" для приготовления горячей воды (продолжение)

Во "Временной программе" приготовления горячей воды установлены циклы, в течение которых приготовление горячей воды разблокировано. Если потребуется горячая вода вне этих циклов, нужно задействовать приготовление горячей воды с помощью комфортного режима.

Указание

Как минимум для одного отопительного контура установки должна быть задана одна из следующих рабочих программ:

- ☺ "Отопление и ГВС"
- ☺ "Только ГВС"

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется, 🏠 для возврата к начальному экрану
2. ☰ чтобы открыть "Главное меню".
3. ☰ "Отопление" для настройки отопления помещений
4. Ⓜ1 "Отопит. контур 1"
или
Ⓜ2 "Отопит. контур 2"
или
Ⓜ3 "Отопит. контур 3"

5. ☰ "Комфортный режим"
6. ⏻ "ВКЛ", чтобы задействовать "Комфортный режим"
7. ✓ для подтверждения
8. ✓ для подтверждения температуры
9. ☰ "Комфортный режим"
10. ⏻ "ВЫКЛ", чтобы выключить "Комфортный режим"
11. ✓ для подтверждения
Вода в емкостном водонагревателе подогрывается до "Заданного значения температуры горячей воды".

Настройка "Временной программы" для циркуляционного насоса ГВС

Эта настройка возможна только на контроллере Vitotronic 300.

Циркуляционный насос ГВС перекачивает горячую воду в кольцевом трубопроводе между емкостным водонагревателем и водоразборными точками (например, водопроводным краном). Это обеспечивает очень быструю подачу горячей воды, если открыт водопроводный кран.

Для работы циркуляционного насоса ГВС можно настроить отдельные циклы.

Заводская настройка: ⚙ "Автоматически"

В автоматическом режиме циркуляционный насос ГВС включен параллельно "Временной программе" для приготовления горячей воды.

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется, 🏠 для возврата к начальному экрану

2. ☰ чтобы открыть главное меню
3. 🔥 "Горячая вода" для настройки приготовления горячей воды
4. ⌚ "Временная прогр. циркуляции"
5. Если потребуется, Ⓜ1 "Отопит. контур 1"
или
Ⓜ2 "Отопит. контур 2"
или
Ⓜ3 "Отопит. контур 3"
6. ⚙ "Индивидуально"
7. ✓ для подтверждения







Информацию о процессе настройки временной программы см. на стр. 23.

Выключение приготовления горячей воды

Приготовление горячей воды отключается.

Выключение приготовления горячей воды (продолжение)

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану
2.  чтобы открыть главное меню
3.  "Горячая вода" для настройки приготовления горячей воды
4.  "Заданное значение темп. горячей воды"
5.  для 10 °C
6.  для подтверждения

Блокировка и разблокировка водогрейного котла



Блокировать водогрейный котел можно, например, для выполнения работ по техническому обслуживанию или для вывода водогрейного котла из последовательности котлов. Включена защита от замерзания вашего водогрейного котла.

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану

2.  чтобы открыть "Главное меню"

3.  "Заблокировать/активировать котел"

4.  "Заблокировать"
или
 "Активировать"

5.  для подтверждения

Настройка "Язык"

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану

2.  чтобы открыть "Главное меню".

3.  "Настройки"

4.  "Язык"

5. Флаг, чтобы выбрать "Язык"

6.  для подтверждения

Настройка яркости дисплея

Возможны две настройки:

- яркость в режиме управления
- яркость в режиме ожидания



Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану

2.  чтобы открыть "Главное меню".

3.  "Настройки"

4.  "Яркость экрана"

5.  "Яркость при эксплуатации"
или
 "Яркость в дежурном режиме"

6.  для нужного значения

7.  для подтверждения

Настройка индикации "Время" и "Дата"

Ваш контроллер имеет запас хода приibl. 1 месяц. После длительного перерыва в эксплуатации отопительной установки может потребоваться повторная настройка индикации "Время" и "Дата".

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану

2.  чтобы открыть "Главное меню"

3.  "Настройки"

4.  "Дата и время"

5.  "Дата"
или
 "Время"

6. Выбрать нужный тип индикации, например, "ДД-ММ-ГГ", "24-часовая индикация"



7.  для нужного значения




8.  для подтверждения

Звуковой сигнал при нажатии кнопок

В состоянии при поставке каждое касание экранной кнопки сопровождается звуковым сигналом. Этот звуковой сигнал можно выключить и, если потребуется, снова включить.

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану
2.  чтобы открыть "Главное меню".




3.  "Настройки"
4.  "Сирена"
5. "Вкл."
или
 "Выкл."
6.  для подтверждения

Отключение экрана для очистки

Чтобы очистить экран, можно отключить его на 30 секунд. Этим предотвращаются нежелательные настройки.

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану

2.  чтобы открыть "Главное меню"
3.  "Настройки"
4.  "Очистить экран"
Запускается счетчик и дисплей становится черным. Спустя 30 секунд появится главное меню.

Блокировка управления

Для блокировки управления имеются две возможности. Этим предотвращаются нежелательные настройки.

■ "Заблокировать все"

В этом случае вы не сможете выполнить настройки ни в базовой индикации начального экрана, ни в главном меню.

В главном меню может быть включен только режим проверки дымовой трубы.

■ "Возможно управление только базовой индикацией"




Настройки могут быть выполнены только в базовой индикации начального экрана.





В главном меню может быть включен только режим проверки дымовой трубы.

Указание

Пароль может быть изменен обслуживающим вас специализированным предприятием. Если был изменен пароль, обратитесь в обслуживающее вас специализированное предприятие.



Коснитесь следующих экранных кнопок.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану
2.  чтобы открыть "Главное меню"
3.  "Настройки"

4.  "Заблокировать управление"
5.  "Заблокировать все"
или
 "Возможно управление только базовой индикацией"
6. Пользуясь виртуальной клавиатурой, введите пароль "viservice" или присвоенный новый пароль.
7.  для подтверждения

Разблокировка управления






Коснитесь следующих экранных кнопок.

1. Провести пальцем по экрану.
или
Коснуться любой экранной кнопки.
2.  чтобы подтвердить указание.
3. Пользуясь виртуальной клавиатурой, введите пароль "viservice" или присвоенный новый пароль.
4.  для подтверждения

Ввод контактных данных обслуживающего предприятия

Ввести контактные данные обслуживающего предприятия.

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану
2.  чтобы открыть "Главное меню".
3.  чтобы открыть окно "Информация"
4.  чтобы открыть окно "Обслу., контакт. данные"
5. Нужное поле ввода данных
6. Пользуясь виртуальной клавиатурой, ввести контактные данные обслуживающего предприятия.
7.  для подтверждения

Настройка "Последоват. котлов"

Устанавливается последовательность, в которой водогрейные котлы включаются для покрытия теплотребления.

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется, для возврата к начальному экрану
2. чтобы открыть "Главное меню".
3. "Последоват. котлов"

4. (газовый водогрейный котел)/ (жидкотопливный водогрейный котел) для нужного водогрейного котла
5. для нужного положения выбранного водогрейного котла в "Последоват. котлов"
6. Если потребуется, повторить шаги 4. и 5. для других водогрейных котлов.
7. для подтверждения

Ввод наименования отопительных контуров

Всем отопительным контурам можно присвоить индивидуальные наименования.

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется, для возврата к начальному экрану
2. чтобы открыть "Главное меню"
3. "Настройки"
4. "Присвоение наименований отопительным контурам"
5. "Отопит. контур 1"
или
 "Отопит. контур 2"
или
 "Отопит. контур 3"

6. Ввести с помощью виртуальной клавиатуры нужное наименование, например, "Первый этаж".

Указание

Посредством можно удалить последнюю введенную букву, а посредством отменяется весь ввод.

7. для подтверждения

На начальном экране, в "Главном меню" и, если имеется, на дисплее устройства дистанционного управления соответствующий "Отопительный контур" имеет присвоенное наименование.

Восстановление "Заводских настроек"

Существует возможность восстановить заводскую настройку для всех измененных значений в каждом отопительном контуре в отдельности.

Восстанавливаемые настройки и значения

- Заданная температура помещения
- Заданное значение пониженной температуры помещения
- Режим работы
- Заданное значение температуры горячей воды
- Временная программа для отопления помещений
- Временная программа для приготовления горячей воды
- Временная программа для циркуляционного насоса ГВС
- Наклон и уровень кривой отопления
- Функции комфортного режима и экономии энергии отменяются

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется, для возврата к начальному экрану
2. чтобы открыть "Главное меню".
3. "Настройки"
4. "Заводские настройки"
5. "Отопит. контур 1"
или
 "Отопит. контур 2"
или
 "Отопит. контур 3"

Восстановление "Заводских настроек" (продолжение)

6. ✓ для подтверждения
или
✗ чтобы прервать процедуру.

Указание


Сохраняются следующие настройки


- *Наименование отопительных контуров: см. стр. 37*
- *Контактные данные обслуживающего предприятия: см. стр. 36*
- *Звуковой сигнал управления: см. стр. 35*
- *Яркость экрана: см. стр. 34*
- *Рабочие параметры (счетчик): их сброс должен быть выполнен отдельно, см. стр. 40*

Вызов текстов справки

Можно вызвать индикацию и функцию справки.

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.







1.  чтобы вызвать тексты справки.

2.  чтобы вернуться к первоначальной индикации.

Опрос информации

В зависимости от подключенных элементов и выполненных настроек возможен опрос текущих значений температуры и режимов работы.

Информация разделена на группы:

Vitotronic 300	Vitotronic 100
 "Общие параметры"	 "Общие параметры"
 "Горелка" (газовая или жидкотопливная)	 "Горелка" (газовая или жидкотопливная)
 "Отопит. контур 1"	—
 "Отопит. контур 2"	—
 "Отопит. контур 3"	—
 "Горячая вода"	—
 "Гелиоустановка"	—
 "Ввод контактных данных сервиса"	 "Ввод контактных данных сервиса"
 "LAN" (отсутствует)	 "LAN" (отсутствует)
 "Сбросить данные"	 "Сбросить данные"

Указание

Если были присвоены наименования контурам отопления, появляется присвоенное наименование: см. главу "Ввод наименования для отопительного контура".

Подробные данные о возможностях опроса по отдельным группам см. в разделе "Обзор меню".

Нажать на следующие экранные кнопки:

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану

2.  чтобы открыть "Главное меню"

3.  "Информация"

Vitotronic 300: Опрос генерации энергии гелиоустановкой

Указание

Опрос возможен **только** в сочетании с модулем управления гелиоустановкой, тип SM1. В сочетании с контроллером гелиоустановки Vitosolic можно выполнить на Vitosolic опрос генерации энергии гелиоустановкой.


Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану

2.  чтобы открыть "Главное меню".

3.  "Информация"

4.  "Солнечная энергия"

5. Только для генерации энергии гелиоустановкой:
 "Гистограмма солнечной энергии"

Указание

Опрос генерации энергии гелиоустановкой возможен также на "Панели энергии".

Опрос информации (продолжение)

Сброс рабочих параметров (счетчик)

Возможна установка на нуль следующих рабочих параметров:

Vitotronic 300	Vitotronic 100
"Наработка горелки в часах "	"Наработка горелки в часах "
"Пуски горелки"	"Пуски горелки"
"Насос контура гелиоустановки"	—
"Солнечная энергия"	—
"SM1 выход 22" (наработка)	—
"Все данные"	"Все данные"

Нажать на следующие экранные кнопки:

1. Если потребуется, для возврата к начальному экрану
2. чтобы открыть "Главное меню"
3. "Информация"
4. "Сбросить данные"
5. в нужной точке данных или "Все данные"
6. для подтверждения или чтобы прервать процедуру.

Опрос сервисных сообщений

Обслуживающее вас специализированное предприятие может установить (предельные) сроки техобслуживания (например наработку горелки в часах). При превышении предельных сроков выдается сервисное сообщение. Если предстоит выполнить техобслуживание отопительной установки, на дисплее появляется символ и индикация "Техобслуживание".

Если введены контактные данные обслуживающего предприятия (см. стр. 36), то отображаются и они.

Нажать на .
В поле навигации мигает

Вызов сервисного сообщения

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. в поле навигации.
Появляется сервисное сообщение в списке.

Если одновременно имеются несколько сообщений, после касания могут появиться следующие меню:
 - "Список неисправностей" при неисправностях отопительной установки
 - "Неисправности горелки" при неисправностях топочного автомата или горелки водогрейного котла
 - "Сервисные сообщения" применительно к предстоящим работам по техническому обслуживанию
2. "Сервисные сообщения"
Сервисные сообщения появляются в списке.
3. Коснувшись , можно вызвать указания к сервисному сообщению.
4. Уведомить обслуживающую вас специализированную фирму.

Указание
Так как дистанционный контроль установки осуществляется обслуживающим вас специализированным предприятием, сервисные сообщения автоматически передаются дальше.
5. для квитирования всех сервисных сообщений.
6. для подтверждения.

Указание
Если техническое обслуживание может быть выполнено лишь позднее, сервисное сообщение снова появится в следующий понедельник.

Опрос сервисных сообщений (продолжение)

Указание

"Сервисные сообщения" контроллера Vitotronic 100 не передаются на контроллер Vitotronic 300. **"Сервисные сообщения"** должны быть квитированы на соответствующем контроллере Vitotronic (Vitotronic 100 или Vitotronic 300).

Опрос сервисных сообщений

При возникновении неисправностей отопительной установки на дисплее отображается символ ▲ и **"Список неисправностей"**.

Если введены контактные данные обслуживающего предприятия (см. стр. 36), то отображаются и они.

Нажать на ✓.

В поле навигации мигает ▲.

Указание

- Если для оповещения о сервисных сообщениях было подключено сигнальное устройство (например, сирена), квитированием сервисного сообщения оно выключается.
- Если устранение неисправности может быть выполнено лишь позднее, сервисное сообщение снова появится на следующий день в 7:00. Снова включится сигнальное устройство.

Вызов сервисного сообщения

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. ▲ в поле навигации.

Появляется сервисное сообщение в списке.

Если одновременно имеются несколько сообщений, после касания ▲ могут появиться следующие меню:

- **"Список неисправностей"** при неисправностях отопительной установки
- **"Неисправности горелки"** при неисправностях топочного автомата или горелки водогрейного котла: см. следующий раздел "Неисправности горелки".
- **"Сервисные сообщения"** применительно к предстоящим работам по техническому обслуживанию

2. **"Список неисправностей"**

Сообщения о неисправности появляются в списке.

3. При помощи ⓘ можно вызвать указания по работе отопительной установки.

Вы получите советы о том, какие меры вы можете предпринять самостоятельно **перед** тем, как известить обслуживающее вас специализированное предприятие.

4. Отметьте код неисправности и причину неисправности. Например: **"30: Датчик температуры котла"**.

Это позволит специалисту по отопительной технике лучше подготовиться к решению проблемы и, возможно, сэкономит дополнительные дорожные расходы.

5. ⏏ для квитирования всех сообщений о неисправностях.

6. Уведомить обслуживающую вас специализированную фирму.

Указание

Если дистанционный контроль установки осуществляется обслуживающим вас специализированным предприятием, сообщения о неисправностях автоматически передаются дальше.

7. ✓ для подтверждения.



Опасность

Неустраненные неисправности могут стать причиной опасных для жизни несчастных случаев.

Не допускать многократного квитирования сообщений о неисправности в пределах короткого промежутка времени. Если эта неисправность появится снова, нужно известить обслуживающее вас специализированное предприятие. Специализированное предприятие проанализирует причину и устранил неисправность.

Указание

Сообщения о неисправностях контроллера Vitotronic 100 не передаются на контроллер Vitotronic 300. Сообщения о неисправностях должны быть квитированы на соответствующем контроллере Vitotronic (Vitotronic 100 или Vitotronic 300).

Неисправности горелки


В случае неисправности горелки появляется символ  и индикация "Неисправность горелки".

В сочетании с Vitotronic 300, тип CM1E и Vitotronic 100, тип CC1E

1. Нажать кнопку разблокирования горелки.






См. отдельную инструкцию для водогрейного котла или горелки.

2. Нажать кнопку  в поле навигации для квитирования всех сообщений о неисправности.
3. Если неисправность горелки появится снова, нужно известить обслуживающее вас специализированное предприятие.

В сочетании с Vitotronic 300, тип CM1I и Vitotronic 100, тип CC1I

Нажать на следующие экранные кнопки:

1.  для подтверждения сообщения о неисправности
2.  чтобы разблокировать горелку.
или
 чтобы прервать процедуру.

3. Уведомить обслуживающее вас специализированное предприятие.



Опасность

Неустраненные неисправности могут стать причиной опасных для жизни несчастных случаев.

Не допускать многократного квитирования сигналов неисправности в пределах короткого промежутка времени. Если эта неисправность появится снова, нужно известить обслуживающее вас специализированное предприятие. Специализированное предприятие проанализирует причину и устранит неисправность.

Указание

Сообщения о неисправностях контроллера Vitotronic 100 **не** передаются на контроллер Vitotronic 300. Сообщения о неисправностях должны быть квитированы на соответствующем контроллере Vitotronic (Vitotronic 100 или Vitotronic 300).

Режим проверки дымовой трубы

Режим проверки дымовой трубы разрешается включать **только** обслуживающему вас мастеру по очистке дымоходов при ежегодной проверке. Режим проверки дымовой трубы задействуется для измерения на продуктах сгорания с кратковременным повышением температуры котловой воды.

Срабатывают следующие функции.

- Горелка включается. На дисплее появляется "Тест выполняется"
- Включаются насосы.




- Смесители остаются в функции регулирования.
- Горелка выключается после достижения установленной на контроллере максимальной температуры.

Указание

На период проверки дымовой трубы обеспечить достаточную степень отбора тепла.


Активирование режима проверки дымовой трубы

Коснуться указанных ниже экранных кнопок.

1. Если потребуется,  для возврата к начальному экрану
2.  чтобы открыть "Главное меню"
3. "Режим проверки"
4.  для подтверждения

Окончание режима проверки дымовой трубы

Для окончания режима проверки дымовой трубы имеются две возможности.

- коснитесь .
- или
- Режим проверки дымовой трубы заканчивается автоматически спустя 60 минут.

Элементы управления контроллера

Vitotronic 300, тип CM1E и Vitotronic 100, тип CC1E

Пример: Vitotronic 300, тип CM1E

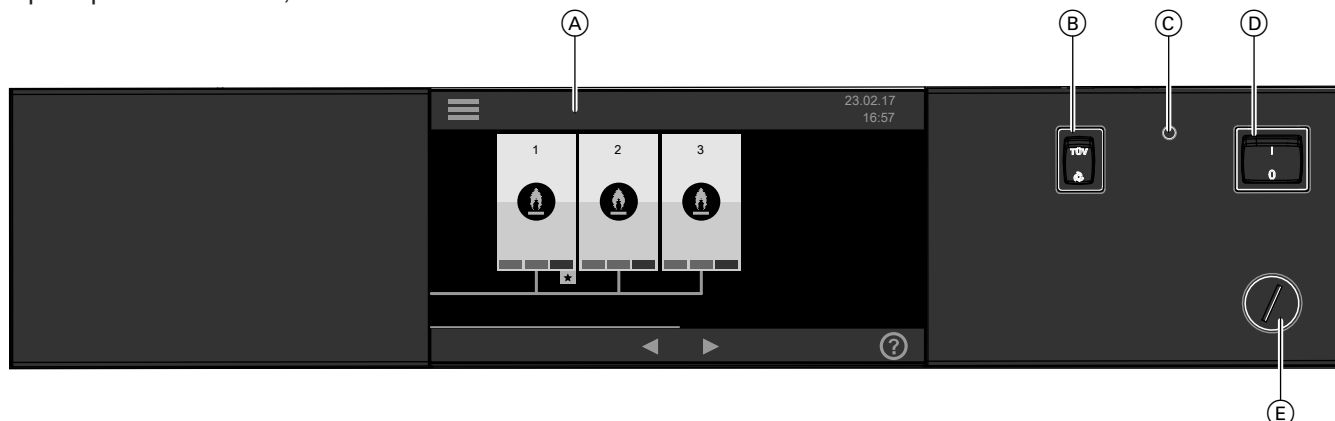


Рис. 3

- Ⓐ Дисплей
- Ⓑ Только для специализированного предприятия: TVV-кнопка для проверки защитного ограничителя температуры
- Ⓒ Только для специализированного предприятия: кнопка разблокирования защитного ограничителя температуры
- Ⓓ Сетевой выключатель
- Ⓔ Только для специализированного предприятия: Терморегулятор

Vitotronic 300, тип CM1I и Vitotronic 100, тип CC1I

Пример: Vitotronic 300, тип CM1I

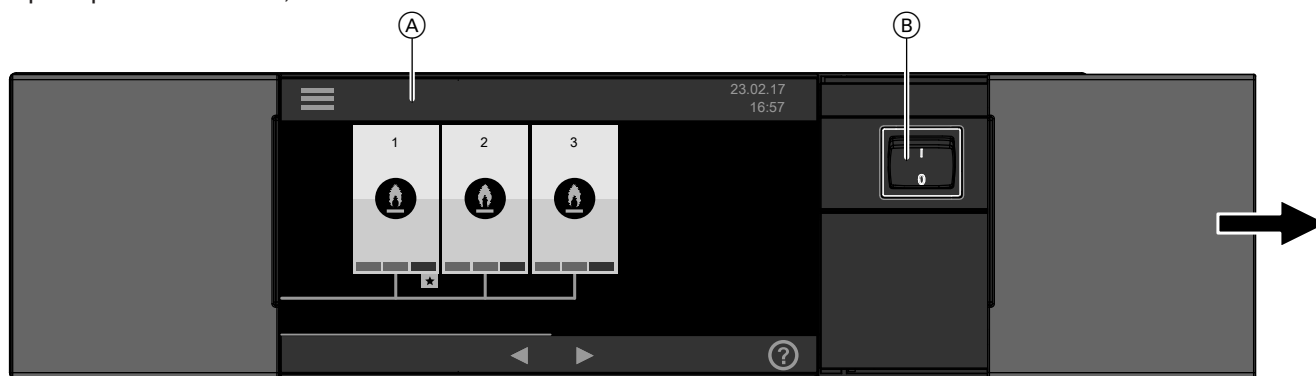


Рис. 4

- Ⓐ Дисплей
- Ⓑ Сетевой выключатель

Выключение отопительной установки

Vitotronic 300: с контролем защиты от замерзания

Выбрать для **каждого** отопительного контура ☺ "Дежурный режим".

- Без отопления помещений
- Без приготовления горячей воды
- Защита от замерзания всех водогрейных котлов, отопительных контуров и емкостного водонагревателя активна.

См. также раздел "Выключение отопления помещений" на стр. 26.

Указание

Во избежание заклинивания насосов они автоматически включаются на короткое время через каждые 24 часа.

Выключение отопительной установки (продолжение)**Без контроля защиты от замерзания (вывод из эксплуатации)**

1. Выключить сетевой выключатель на **каждом** контроллере.
2. Газовый водогрейный котел: закрыть запорные газовые краны.
Жидкотопливный водогрейный котел: закрыть запорные вентили топливопроводов (на баке и на фильтре).
3. Отключить напряжение отопительной установки, например, с помощью отдельного предохранителя или главного выключателя.

**Внимание**

При ожидаемой наружной температуре ниже 3 °С принять соответствующие меры для защиты отопительной установки от замерзания.
При необходимости связаться с обслуживающим вас специализированным предприятием.

Указание по отключению на продолжительное время

- Так как насосы длительное время не работают, возможно их заклинивание.
- После длительного перерыва в работе может потребоваться заново настроить дату и время (см. стр. 34).

Включение отопительной установки

У обслуживающего вас специализированного предприятия необходимо получить следующую информацию:

- Необходимые этапы ввода в эксплуатацию
- необходимое значение давления в установке (минимальное давление установки)
- расположение следующих компонентов:
 - манометр
 - отверстия для приточной и вытяжной вентиляции
- Требования к качеству воды
- газовый водогрейный котел: запорный газовый кран
жидкотопливный водогрейный котел: запорные вентили топливопроводов (на баке и на фильтре)



1. Проверить давление отопительной установки по манометру. Если давление в отопительной установке слишком низкое (< 1,0 бар/< 0,1 МПа), долить воду и известить обслуживающее вас специализированное предприятие.
2. Необходимо убедиться в том, что отверстия для приточной и вытяжной вентиляции помещения установки открыты и не заблокированы.

3. Газовый водогрейный котел: открыть запорный газовый кран.
Жидкотопливный водогрейный котел: открыть запорные вентили топливопроводов (на баке и на фильтре).
4. Подать сетевое напряжение, например, с помощью отдельного предохранителя или главного выключателя.
5. Включить сетевой выключатель.
Спустя короткое время на дисплее появится начальный экран. Теперь отопительная установка и, если имеются, устройства дистанционного управления готовы к работе.

Указание

После длительного перерыва в эксплуатации отопительной установки может потребоваться повторная настройка индикации **"Время"** и **"Дата"**. См. раздел **"Настройка времени и даты"**.


В помещениях слишком холодно

Причина неисправности	Способ устранения неисправности
<p>Отопительная установка выключена.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Включить сетевые выключатели (см. стр. 44). ▪ Включить главный выключатель при его наличии (находится за пределами котельной). ▪ Включить предохранитель в распределительном электрическом устройстве (предохранитель домового ввода).
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Неправильная настройка контроллера. ▪ Неправильная настройка устройства дистанционного управления (при наличии). <p> Отдельная инструкция по эксплуатации</p>	<p>Выполнить настройку отопления помещений.</p> <p>Проверить и, если потребуется, исправить следующие настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Режим работы (см. стр. 20) ▪ Температура помещения (см. стр. 24) ▪ Время (см. стр. 34) ▪ Временная программа для отопления помещений (см. стр. 25) ▪ Кривая отопления (см. стр. 25)
<p>Идет нагрев емкостного водонагревателя.</p>	<p>Дождаться нагрева емкостного водонагревателя. По возможности сократить расход горячей воды или временно снизить температуру горячей воды.</p>
<p>Отсутствует топливо.</p>	<p>При работе на жидком топливе или сжиженном газе: проверить запас топлива и, при необходимости, заказать доставку.</p> <p>Природный газ: Открыть запорный газовый кран. При необходимости обратиться на предприятие по газоснабжению.</p>
<p>▲ "Неисправность" появляется на дисплее.</p>	<p>Опросить вид неисправности. Подтвердите прием сигнала о неисправности (см. стр. 41). При необходимости уведомить обслуживающее вас специализированное предприятие.</p>
<p>▲ "Неисправность горелки" появится на дисплее.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vitotronic 300, тип CM1E и Vitotronic 100, тип CC1E: Нажать кнопку разблокирования горелки.  См. отдельную инструкцию для водогрейного котла или горелки. ▪ Vitotronic 300, тип CM1I и Vitotronic 100, тип CC1I: Следовать указаниям на дисплее: см. стр. 42. <p>Если горелка снова не включается, известить обслуживающее вас специализированное предприятие.</p> <p>⚠ Опасность Неустраненные неисправности могут стать причиной ситуаций, опасных для жизни. Не допускать многократного квитирования сигналов неисправности в пределах короткого промежутка времени. Если эта неисправность появится снова, нужно известить обслуживающее вас специализированное предприятие. Специализированное предприятие проанализирует причину и устранит неисправность.</p>
<p>Задействована "Сушка бетона".</p>	<p>Никаких мер не требуется. По истечении периода сушки бетона активируется выбранный режим работы.</p>
<p>Электропривод смесителя неисправен.</p>	<p>Уведомить обслуживающее вас специализированное предприятие.</p>



В помещениях слишком холодно (продолжение)

Причина неисправности	Способ устранения неисправности
"Внешнее включение" задействовано.	Никаких мер не требуется. Установленный на контроллере режим работы переключается, например, подключенным внешним пультом. Пример: в школьном здании имеется потребность в отоплении вне учебного времени, например, для проведения родительского собрания. На эту функцию нельзя воздействовать на контроллере. Когда внешнее переключение больше не выполняется, снова задействуется установленный режим работы.
"Внешняя программа" задействована.	Настроенный на контроллере режим работы переключается посредством внешнего устройства управления. Режим работы можно изменить на контроллере Vitotronic.

В помещениях слишком тепло

Причина неисправности	Способ устранения неисправности
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Неправильная настройка контроллера. ▪ Неправильная настройка устройства дистанционного управления (при наличии).  Отдельная инструкция по эксплуатации	<p>Проверить и, если потребуется, исправить следующие настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Режим работы (см. стр. 20) ▪ Температура помещения (см. стр. 24) ▪ Время (см. стр. 34) ▪ Временная программа для отопления помещений (см. стр. 25) ▪ Кривая отопления (см. стр. 25)
▲ "Неисправность" появляется на дисплее.	Опросить вид неисправности. Подтвердите прием сигнала о неисправности (см. стр. 41). При необходимости уведомить обслуживающее вас специализированное предприятие.
Электропривод смесителя неисправен.	Уведомить обслуживающее вас специализированное предприятие.
"Внешнее включение" задействовано.	Никаких мер не требуется. Установленный на контроллере режим работы переключается, например, подключенным внешним пультом. Пример: в школьном здании имеется потребность в отоплении вне учебного времени, например, для проведения родительского собрания. На эту функцию нельзя воздействовать на контроллере. Когда внешнее переключение больше не выполняется, снова задействуется установленный режим работы.
"Внешняя программа" задействована.	Настроенный на контроллере режим работы переключается посредством внешнего устройства управления. Режим работы можно изменить на контроллере Vitotronic.


Нет горячей воды

Причина неисправности	Способ устранения неисправности
<p>Отопительная установка выключена.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Включить сетевой выключатель (см. стр. 44). ▪ Включить главный выключатель при его наличии (находится за пределами котельной). ▪ Включить предохранитель в распределительном электрическом устройстве (предохранитель домового ввода).
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Неправильная настройка контроллера. ▪ Неправильная настройка устройства дистанционного управления (при наличии). <p> Отдельная инструкция по эксплуатации</p>	<p>Выполнить настройку приготовления горячей воды.</p> <p>Проверить и при необходимости исправить следующие настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Режим работы (см. стр. 20) ▪ Температура горячей воды (см. стр. 30) ▪ Время (см. стр. 34) ▪ Временные программы приготовления горячей воды (см. стр. 30) ▪ Кривая отопления (см. стр. 25)
<p>Отсутствует топливо.</p>	<p>При работе на жидком топливе или сжиженном газе: проверить запас топлива и, при необходимости, заказать доставку.</p> <p>Природный газ: Открыть запорный газовый кран. При необходимости обратиться на предприятие по газоснабжению.</p>
<p>▲ "Неисправность" появляется на дисплее.</p>	<p>Опросить вид неисправности. Подтвердите прием сигнала о неисправности (см. стр. 41). При необходимости уведомить обслуживающее вас специализированное предприятие.</p>
<p>▲ "Неисправность горелки" появится на дисплее.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vitotronic 300, тип CM1E и Vitotronic 100, тип CC1E: Нажать кнопку разблокирования горелки.  См. отдельную инструкцию для водогрейного котла или горелки. ▪ Vitotronic 300, тип CM11 и Vitotronic 100, тип CC11: Следовать указаниям на дисплее: см. стр. 42. <p>Если горелка снова не включается, известить обслуживающее вас специализированное предприятие.</p> <p>⚠ Опасность Неустранимые неисправности могут стать причиной ситуаций, опасных для жизни. Не допускать многократного квитирования сигналов неисправности в пределах короткого промежутка времени. Если эта неисправность появится снова, нужно известить обслуживающее вас специализированное предприятие. Специализированное предприятие проанализирует причину и устранит неисправность.</p>

Нет горячей воды (продолжение)

Причина неисправности	Способ устранения неисправности
"Внешнее включение" задействовано.	Никаких мер не требуется. Установленный на контроллере режим работы переключается, например, подключенным внешним пультом. Пример: в школьном здании имеется потребность в отоплении вне учебного времени, например, для проведения родительского собрания. На эту функцию нельзя воздействовать на контроллере. Когда внешнее переключение больше не выполняется, снова задействуется установленный режим работы.
"Внешняя программа" задействована.	Настроенный на контроллере режим работы переключается посредством внешнего устройства управления. Режим работы можно изменить на контроллере Vitotronic.



Слишком горячая вода

Причина неисправности	Способ устранения неисправности
Неправильная настройка контроллера.	Проверить и при необходимости настроить температуру горячей воды (см. стр. 30).
Приготовление горячей воды производится гелиоустановкой.	Проверить и, при необходимости, исправить настройки на контроллере гелиоустановки.  Отдельная инструкция по эксплуатации
"Внешнее включение" задействовано.	Никаких мер не требуется. Установленный на контроллере режим работы переключается, например, подключенным внешним пультом. Пример: в школьном здании имеется потребность в отоплении вне учебного времени, например, для проведения родительского собрания. На эту функцию нельзя воздействовать на контроллере. Когда внешнее переключение больше не выполняется, снова задействуется установленный режим работы.
"Внешняя программа" задействована.	Настроенный на контроллере режим работы переключается посредством внешнего устройства управления. Режим работы можно изменить на контроллере Vitotronic.

▲ и отображается "Неисправность"

Причина неисправности	Способ устранения неисправности
Неисправность отопительной установки	Выполнить действия, описанные на стр. 41.

и отображается "Неисправность горелки"

Причина неисправности	Способ устранения неисправности
Неисправность топочного автомата или горелки водогрейного котла.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vitotronic 300, тип CM1E и Vitotronic 100, тип CC1E: Нажать кнопку разблокирования горелки.  См. отдельную инструкцию для водогрейного котла или горелки. ▪ Vitotronic 300, тип CM1I и Vitotronic 100, тип CC1I: Следовать указаниям на дисплее: см. стр. 42. <p>Если горелка снова не включается, известить обслуживающее вас специализированное предприятие.</p> <p> Опасность Неустранимые неисправности могут стать причиной ситуаций, опасных для жизни. Не допускать многократного квитирования сигналов неисправности в пределах короткого промежутка времени. Если эта неисправность появится снова, нужно известить обслуживающее вас специализированное предприятие. Специализированное предприятие проанализирует причину и устранит неисправность.</p>

и индикация "Техобслуживание" появляется на дисплее

Причина неисправности	Способ устранения неисправности
Достигнут срок техобслуживания, установленный обслуживающим вас специализированным предприятием.	Выполнить действия, описанные на стр. 40.

Отображается "Внешнее включение"

Причина неисправности	Способ устранения неисправности
Установленный на контроллере режим работы переключается, например, подключенным внешним пультом. Пример: в школьном здании имеется потребность в отоплении вне учебного времени, например, для проведения родительского собрания.	Никаких мер не требуется. На эту функцию нельзя воздействовать на контроллере. Когда внешнее переключение больше не выполняется, снова задействуется установленный режим работы.

Отображается "Внешняя программа"

Причина неисправности	Способ устранения неисправности
Настроенный на контроллере режим работы переключается посредством внешнего устройства управления.	Режим работы может быть изменен.

Очистка

Очистку контроллера можно производить стандартным бытовым чистящим средством (но не абразивным).

Для очистки экрана можно использовать ткань из микроволокна.

Указание

Для очистки можно временно отключить экран: см. раздел "Отключение экрана для очистки"

Осмотр и техническое обслуживание

Осмотр и техническое обслуживание отопительной установки предписано Положением об экономии энергии и стандартами DIN 4755, DVGW-TRGI 2008 и DIN 1988-8.

Для обеспечения бесперебойного, энергосберегающего и экологически чистого режима отопления необходимо регулярно проводить техническое обслуживание. Не реже, чем раз в год, должно проводиться техобслуживание отопительной установки авторизованной фирмой по отопительной технике. Для этого лучше всего заключить договор на техосмотр и техническое обслуживание с обслуживающей вас специализированной фирмой по отопительной технике.

Водогрейный котел

По мере загрязнения водогрейного котла повышается температура уходящих газов, что становится причиной роста потерь энергии. Мы рекомендуем ежегодно поручать очистку водогрейного котла.

Емкостный водонагреватель (при наличии)

Стандарты DIN 1988-8 и EN 806 предписывают провести первое техническое обслуживание или чистку не позднее, чем через два года после ввода в эксплуатацию, и затем проводить их по мере необходимости.

Чистку внутренних поверхностей емкостного водонагревателя, в том числе подключений контура ГВС, разрешается производить только авторизованной специализированной фирме по отопительной технике.

Если в подающем трубопроводе холодной воды емкостного водонагревателя имеется устройство водоподготовки, например, шлюз или устройство для добавления присадок, то его наполнитель следует своевременно заменять. При этом необходимо соблюдать указания изготовителя.

Дополнительно для Vitocell 100:

Ежегодную проверку работоспособности расходного анода мы рекомендуем поручать специализированной фирме по отопительной технике.

Проверка работоспособности расходного анода может производиться без прерывания эксплуатации установки. Специализированная фирма по отопительной технике измеряет защитный ток с помощью тестера анода.

Предохранительный клапан (емкостного водонагревателя)

Эксплуатационная организация или специализированная фирма один раз в полгода посредством приоткрытия рабочего органа должны проверять работоспособность предохранительного клапана (см. руководство, предоставленное изготовителем клапана). Существует опасность загрязнения в области седла клапана.

Во время нагрева водонагревателя из предохранительного клапана может капать вода. Отвод воды от предохранительного клапана должен быть выполнен с разрывом струи.

Осмотр и техническое обслуживание (продолжение)

- !** **Внимание**
- Избыточное давление может стать причиной ущерба.
Не закрывать предохранительный клапан.

Фильтр для воды в контуре водоразбора ГВС (при наличии)

В целях соблюдения санитарно-гигиенических норм:

- в неочищаемых фильтрах через каждые 6 месяцев следует заменять патрон фильтра (через каждые 2 месяца должен проводиться визуальный контроль)
- очищаемые фильтры следует подвергать промывке каждые 2 месяца.

Поврежденные соединительные линии

Если соединительные линии устройства или внешнего устройства-принадлежности были повреждены, они должны быть заменены специальными соединительными линиями. При замене следует использовать исключительно изделия Viessmann. Известите обслуживающую вас специализированную фирму.

Заказ жидкого котельного топлива

Обратитесь в обслуживающее вас специализированное предприятие.

Присадки к жидкому котельному топливу

Присадки к жидкому котельному топливу имеют следующие свойства:

- улучшение стабильности топлива при хранении
- повышение термической стабильности топлива
- дезодорация топлива при заправке



Внимание

Присадки могут образовывать остатки и снижать надежность эксплуатации. Использовать присадки, не сгорающие без остатка, запрещается.

Присадки, улучшающие горение топлива

Присадки, улучшающие горение топлива, оптимизируют процесс сгорания жидкого топлива.

Использование присадок, улучшающих горение топлива, для жидкотопливных вентиляторных горелок Viessmann не требуется, поскольку эти горелки работают эффективно и с низким выделением вредных веществ.



Внимание

Присадки, улучшающие горение топлива, могут образовывать остатки и снижать надежность эксплуатации. Использовать улучшающие горение топлива присадки, не сгорающие без остатка, запрещается.

Биотопливо

Биотопливо изготавливается из растительных масел, например, из подсолнечного или рапсового масла.



Внимание


Биотопливо может привести к повреждению жидкотопливной вентиляторной горелки Viessmann. Водогрейные котлы, начиная с 2012 года выпуска, как правило, допускают добавление до 10 % биокомпонентов (FAME). Жидкое топливо должно отвечать требованиям DIN 51603-6-EL A Bio 10.

Экранные кнопки и символы



Символы отображаются не постоянно, а в зависимости от исполнения установки и соответствующего режима.

Экранные кнопки и символы в строке меню







Экранные кнопки в строке меню









-  Вызов главного меню
-  "Отопительный контур ..." Выбор отопительного контура

Символы в строке меню

- Сервисный интерфейс WiFi**
-  Нет соединения
 -  Соединение установлено








Экранные кнопки в поле навигации









-  Вызов начального экрана
-  Возврат на один шаг в меню или
Отмена настройки
-  Вызов текстовой справки
-  Вызов сообщений о неисправностях или сервисных сообщений
-  Квитирование сообщений о неисправностях или сервисных сообщений
-  Вызов панели энергии или избранного на начальном экране или
Перелистывание в меню

-  Обработка настроек
-  Подтверждение ввода или выбора
-  Сброс введенных данных
-  Удаление введенных данных или выбора
-  Отмена настройки или выбора
-  Копирование настройки
-  Вызов баланса энергии
-  Только для специалистов: вызов меню обслуживания





Экранные кнопки и символы в функциональном окне

Общие экранные кнопки в функциональном окне






-  Перелистывание вверх или вниз или
Повышение или уменьшение значения
-  Перелистывание влево или вправо
-  Повышение или уменьшение значения
-  Включение функции
-  Выключение функции
-  Выбор записи
-  Отмена записи

-  Вызов рабочих параметров газового водогрейного котла
-  Вызов рабочих параметров жидкотопливного водогрейного котла
Вызов расхода топлива:
 -  последних 7 дней
 -  последних 5 недель
 -  последних 12 месяцев
 -  последних 2 лет
-  Настройка доли энергии для отопления помещений и приготовления горячей воды
-  Настройка поправочного коэффициента расхода топлива

Экранные кнопки и символы на панели энергии

-  Вызов генерации энергии гелиоустановкой
-  Вызов уровня зарядки емкостного водонагревателя
-  Нагрев емкостного водонагревателя выполняется гелиоустановкой.
-  Нагрев емкостного водонагревателя выполняется водогрейным котлом.

Экранные кнопки и символы в избранном

-  Открыть программу отпуска
-  Открыть баланс энергии
-  Открыть меню временной программы приготовления горячей воды
-  Открыть меню временной программы отопления помещений
-  Открыть данные по генерации энергии гелиоустановкой

Экранные кнопки и символы (продолжение)

Экранные кнопки и символы для отопления помещений и приготовления горячей воды

- Отопление помещений с нормальной температурой (комфортная температура)
- Отопление помещений с пониженной температурой
- Действует защита от замерзания
- В сочетании с гелиоустановкой: насос контура гелиоустановки работает
- Горелка водогрейного котла (газового или жидкотопливного) работает
- Работа на газовом топливе
- Работа на жидком топливе
- Вход в меню настроек для отопления помещений
- Доля отопления помещений в энергопотреблении
- Вход в меню настроек для приготовления горячей воды или Доля приготовления горячей воды в энергопотреблении
- Настройка пониженной температуры помещений
- Настройка нормальной температуры помещений
- Настройка температуры горячей воды
- Настройка режима работы:
 - Отопление помещений и приготовление горячей воды
 - Только приготовление горячей воды
 - Только отопление помещений
 - Дежурный режим
- Выбор отопительного контура
 - Выбор отопительного контура 1
 - Выбор отопительного контура 2
 - Выбор отопительного контура 3
- Включение/выключение комфортного режима
- Включение/выключение экономного режима
- Настройка программы отпуска
- Настройка временной программы для отопления помещений
- Настройка временной программы для приготовления горячей воды
- Настройка временной программы для циркуляционного насоса ГВС
- Настройка индивидуальной временной программы
- Настройка временной программы в автоматическом режиме
- Настройка кривой отопления

Экранные кнопки и символы других меню

- Вход в меню для прочих настроек
- Настройка языка

- Настройка яркости экрана:
 - Настройка яркости при эксплуатации
 - Настройка яркости в дежурном режиме
- Блокировка управления:
 - Блокировать все
 - Управление только базовой индикацией
- Настройка даты и времени:
 - Настройка даты
 - Настройка времени
- Включение/выключение звука кнопок
- Восстановление заводских настроек
- Временное отключение экрана для его очистки
- Только для мастера по надзору за дымовыми трубами и газоходами: включение режима проверки
- Только для специалистов: вызов меню обслуживания
- Присвоение наименования отопительному контуру

Экранные кнопки и символы в многокотловых установках

- Газовый конденсационный котел в многокотловой установке
 - Цвет пламени :
 - синий горелка работает
 - серый горелка выключена
 - красный водогрейный котел неисправен
- Жидкотопливный конденсационный котел в многокотловой установке
 - Цвет капли :
 - желтый горелка работает
 - серый горелка выключена
 - красный водогрейный котел неисправен
- Водогрейный котел заблокирован
- Обозначает ведущий котел
- Блокировка или разблокировка отдельных водогрейных котлов
 - Водогрейный котел разблокирован
 - Водогрейный котел разблокирован
- Настройка последовательности котлов

Экранные кнопки и символы в меню обслуживания

Только для специалистов.

Настройки и опросы

- Текстовая индикация в кратком опросе
- Вид кодирования в кратком опросе
- Переключение настройки
- Обновление
- Информация об установленном значении

Компоненты/гидравлика установки

- Емкостный водонагреватель
- Отопительный контур без смесителя
- Отопительный контур со смесителем

обзор начального экрана



Начальный экран

Главное меню	
	См. следующий раздел.

Панель энергии

Базовая индикация на панели энергии	
	Генерация энергии гелиоустановкой
	Баланс энергии в сочетании с гелиоустановкой
	Температура емкостного водонагревателя
	Энергопотребление и рабочие параметры

Избранное

Для быстрого доступа к настройке меню

Обзор главного меню

Указание

В зависимости от комплектации отопительной установки в меню ☰, возможно, имеются не все указанные пункты.



Заблокировать/активировать котел

Последоват. котлов

Режим проверки

Vitotronic 300: обзор меню (продолжение)

Настройки	
	Язык
	Яркость экрана
	Яркость при эксплуатации
	Яркость в дежурном режиме
	Дата и время
	Дата
	Время
	Сирена
	Переименовать отопит. контуры
	Отопит. контур 1
	Отопит. контур 2
	Отопит. контур 3
	Заводские настройки
	Отопит. контур 1
	Отопит. контур 2
	Отопит. контур 3
	LAN вкл./выкл. (настройку не изменять)
	Очистить экран
	Заблокировать управление
	Блокировать все
	Управление только базовой индикацией

Отопление

Отопит. контур 1

Комфортный режим

Экономный режим

Режим работы

Дежурный режим

Только ГВС

Отопление и ГВС

Температура помещения

Пониж. темп. помещения

Временная программа

Кривая отопления

Отопит. контур 2

Комфортный режим

Экономный режим

Режим работы

Дежурный режим

Только ГВС

Отопление и ГВС

Температура помещения

Пониж. темп. помещения

Временная программа

Кривая отопления

Отопит. контур 3

Комфортный режим

Экономный режим

Режим работы

Дежурный режим

Только ГВС

Heating and DHW

Температура помещения

Пониж. темп. помещения

Временная программа

Кривая отопления

Vitotronic 300: обзор меню (продолжение)

Горячая вода	
	Температура ГВС
	Временная прог. ГВС
	Автоматика
	Индивидуально
	Временная прог.циркуляции
	Автоматика
	Индивидуально

Указание

В зависимости от комплектации вашей отопительной установки в пункте **"Информация"**, возможно, будет присутствовать не все указанные опросы.

Для информации, отмеченной символом ➤, возможен опрос дополнительных данных.

Информация

Информация - общие сведения	
	Наружная температура
	Температура котла
	Фактическое значение мощности котла
	Последоват. котлов
	Температура котла
	Котел 1
	Котел 2
	Котел 3
	Датчик 17А
	Датчик 17В
	Датчик 9
	Общая температура подачи
	Темп-ра уход. газов
	Общий сигнал неисправности
	Выход 20
	Выход 29
	Выход 52
	Магистральный насос
	№ абонента LON
	Выходы модуля расширения EA1
	Цифровой вход 1
	Цифровой вход 2
	Цифровой вход 3
	Внешнее включение 0 - 10 В модуль EA1
	Выходной сигнал насоса PM1
	Заданное значение объемного расхода насоса PM1
	Электропитание насоса PM1
	Беспотенциальный контакт PM1
	Датчик температуры 1 PM1
	Датчик температуры 2 PM1
	Датчик температуры 3 PM1
	Датчик температуры 4 PM1
	Вход сигнала неисправности PM1
	Время
	Дата
	Заводской но. котла
	Заводской но. контрол.

Vitotronic 300: обзор меню (продолжение)

Информация

Информация - горелка	
	Горелка
	Наработка горелки в часах
	Пуски горелки
	Состояние горелки
	Горелка 1-й ступ.
	Горелка 2-я ступ.
	Фактическое значение мощности горелки
	Мощность горелки, ступень 1
	Мощность горелки, ступень 2
	Температура котла
	Заданное значение температуры котловой воды
	Темп-ра уход. газов
	Вид топлива
	Вид газа
	Высота местности
	Макс. температура котловой воды
	Ток ионизации
	Давление газа
	Термореле
	Горелка заблокирована
	Внутренний код ошибки топочного автомата
Информация - ГВС	
	Временная прог. ГВС >
	Временная прог.циркуляции >
	Температура горячей воды
	Температура горячей воды
	Вверху
	Внизу
	Циркул. насос ГВС
	Насос загрузки водонагревателя



Информация

Информация Отопит. контур 1, Информация Отопит. контур 2, Информация Отопит. контур 3

Режим работы

- Отопление и ГВС
- Только ГВС
- Дежурный режим
- Комфортный режим
- Экономный режим
- Программа отпуска
- Сушка бетона
- Внешнее включение
- Внешняя программа

Режим работы

- Нормальный режим отопления
- Пониженный режим отопления
- Дежурный режим

Временная программа ►

- Температура помещения
- Задан.значение пониж.темп. помещения
- Задан.значение внеш.темп-ры помещения
- Комфортная температура
- Наклон кривой отопления
- Уровень кривой отопления
- Насос отопительного контура
- Смеситель
- Температура подачи
- Программа отпуска
 - День отъезда
 - День приезда

Vitotronic 300: обзор меню (продолжение)

Информация	
Информация - солнечная энергия	
	Только в сочетании с модулем управления гелиоустановкой, тип SM1: Обзор солнечной энергии ➤
	Температура коллектора
	Solar DHW
	Насос контура гелиоустановки
	Солнечная энергия
	Частота вращения насоса контура гелиоустановки
	Подавление нагрева ГВС
	Только в сочетании с модулем управления гелиоустановкой, тип SM1: SM1 выход 22
	Только в сочетании с модулем управления гелиоустановкой, тип SM1: SM1 выход 22
	Только в сочетании с модулем управления гелиоустановкой, тип SM1: SM1 вых.22 пуски
	Только в сочетании с модулем управления гелиоустановкой, тип SM1: Датчик 7
	Только в сочетании с модулем управления гелиоустановкой, тип SM1: Датчик 10
	Только в сочетании с модулем управления гелиоустановкой, тип SM1: Подавление догрева отопление
Ввод контактных данных сервиса	
	Имя
	Телефон
	Мобильный
	Эл.почта
Данные LAN (отсутствует)	
Информация, сбросить данные	
	Наработка горелки в часах ➤
	Пуски горелки ➤
	Насос контура гелиоустановки ➤
	Солнечная энергия ➤
	SM1 выход 22 ➤
	Все данные ➤

Программа отпуска

Обслуживание

обзор начального экрана



Начальный экран


Главное меню	
	См. следующий раздел.

Панель энергии

Базовая индикация на панели энергии	
	Энергопотребление и рабочие параметры

Обзор главного меню

Указание

В зависимости от комплектации отопительной установки в меню , возможно, имеются не все указанные пункты.



Заблокировать/активировать котел

Режим проверки

Настройки

Язык	
Яркость экрана	
	Яркость при эксплуатации
	Яркость в дежурном режиме
Дата и время	
	Дата
	Время
Сирена	
Заводские настройки	
LAN вкл./выкл. (настройку не изменять)	
Очистить экран	
Заблокировать управление	
	Блокировать все
	Управление только базовой индикацией

Vitotronic 100: обзор меню (продолжение)

Указание

В зависимости от комплектации вашей отопительной установки в пункте **"Информация"**, возможно, будет присутствовать не все указанные опросы.

Для информации, отмеченной символом ➤, возможен опрос дополнительных данных.

Информация

Информация - общие сведения

Температура котла
Фактическое значение мощности котла
Датчик 17А
Датчик 17В
Темп-ра уход. газов
Общий сигнал неисправности
Выход 20
Выход 29
Выход 52
Магистральный насос
№ абонента LON
Внешнее включение 0 - 10 В модуль EA1
Время
Дата
Заводской но. котла
Заводской но. контрол.

Информация

Информация - горелка	
	Горелка
	Наработка горелки в часах
	Пуски горелки
	Состояние горелки
	Горелка 1-я ступ.
	Горелка 2-я ступ.
	Фактическое значение мощности горелки
	Мощность горелки, ступень 1
	Мощность горелки, ступень 2
	Температура котла
	Заданное значение температуры котловой воды
	Темп-ра уход. газов
	Вид топлива
	Вид газа
	Высота местности
	Макс. температура котловой воды
	Ток ионизации
	Давление газа
	Термореле
	Горелка заблокирована
	Внутренний код ошибки топочного автомата
Обслу., контакт. данные	
	Имя
	Телефон
	Мобильный
	Эл.почта
Данные LAN (отсутствует)	
Информация, сбросить данные	
	Наработка горелки в часах >
	Пуски горелки >
	Все данные >

Обслуживание

Пояснения к терминологии

Пониженный режим (пониженный режим отопления)

См. "Пониженный режим отопления".

Пояснения к терминологии (продолжение)

Режим работы

Режим работы определяет следующее:

- Отопление помещений и приготовление горячей воды или
- Только приготовление горячей воды, без отопления помещений или
- Защита от замерзания водогрейного котла и емкостного водонагревателя активна. Без отопления помещений, без приготовления горячей воды.

Указание

Режим работы для отопления помещений без приготовления горячей воды имеется в распоряжении только для установок без емкостного водонагревателя. Если необходимо отопление помещений, то, как правило, требуется и горячая вода (зимний режим).

Текущий режим работы

В режиме работы **"Отопление и ГВС"** установка из текущего "Нормального режима" отопления переключается в "Пониженный режим отопления" и наоборот. Точки времени переключения режима устанавливаются при настройке временной программы.

Комплект привода смесителя для отопительного контура со смесителем

Узел (принадлежность) для регулирования одного отопительного контура со смесителем, см. "Смеситель".

Сушка бетона

Обслуживающее вас специализированное предприятие по отопительной технике может активировать эту функцию, например, для сушки нового здания или пристройки. Таким образом, сушка бетона производится по фиксированной временной программе (температурно-временной профиль) в соответствии со строительными нормами.

Функция сушки бетона воздействует на все отопительные контуры со смесителем:

- Все помещения отапливаются согласно температурно-временному профилю. На время сушки бетона (макс. 32 дня) ваши настройки не влияют на отопление помещений.
- Производится приготовление горячей воды. Приоритетное включение (сначала приготовление горячей воды, а затем – отопление помещений), однако, отменяется.

Система внутривольного отопления

Системы внутривольного отопления представляют собой низкотемпературные отопительные системы, которые очень медленно реагируют на кратковременные изменения температуры.

Поэтому отопление с пониженной температурой помещения ночью и включение **"Экономного режима"** при кратковременном отсутствии не приводят к существенной экономии энергии.

Режим отопления

Нормальный режим отопления

В периоды времени, когда вы целый день находитесь дома, отапливайте помещения с нормальной температурой помещения. Периоды времени (циклы) следует задавать с помощью временной программы для отопления.

Пониженный режим отопления

В периоды вашего отсутствия или ночью отапливайте помещения с пониженной температурой. Периоды времени следует задавать с помощью временной программы для отопления. При использовании системы внутриспольного отопления пониженный режим лишь условно обеспечивает экономию энергии (см. "Система внутриспольного отопления").

Режим отопления с управлением по температуре помещения

В режиме с управлением по температуре помещения отопление помещений происходит до достижения настроенной заданной температуры. Для этого в помещении должен быть установлен отдельный датчик температуры.

Регулировка тепловой мощности и, тем самым, температуры подающей магистрали происходит независимо от наружной температуры.

Режим погодозависимого отопления

В режиме погодозависимой теплогенерации температура подающей магистрали регулируется в зависимости от наружной температуры. При пониженной наружной температуре обеспечивается больше тепла, чем при повышенной.

Наружная температура регистрируется датчиком и передается на контроллер. Датчик расположен снаружи здания.

Кривая отопления

Кривые отопления представляют собой зависимость между наружной температурой, заданной температурой помещения и температурой котловой воды или подающей магистрали. Чем ниже наружная температура, тем выше температура котловой воды или температура подающей магистрали. Чтобы при любой наружной температуре было возможно обеспечить достаточное количество тепла при минимальном расходе топлива, необходимо учесть особенности здания и отопительной установки. Для этого кривая отопления настраивается обслуживающим вас специализированным предприятием.

Изображенные кривые отопления действительны при следующих настройках:

- Уровень кривой отопления = 0
- Нормальная температура помещения (заданное значение) = 20 ° C

Пояснения к терминологии (продолжение)

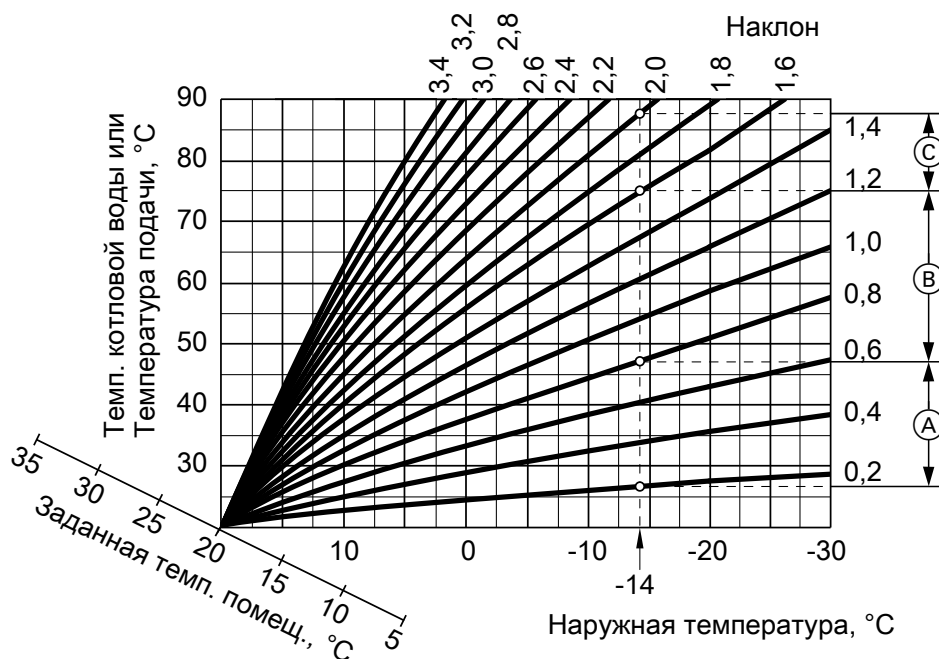


Рис. 5

Пример:

Для наружной температуры $-14\text{ }^{\circ}\text{C}$:

- Ⓐ Система внутриспольного отопления, наклон 0,2 - 0,8
 - Ⓑ Низкотемпературная отопительная установка, наклон 0,8 - 1,6
 - Ⓒ Отопительная установка с температурой котловой воды выше $75\text{ }^{\circ}\text{C}$, наклон 1,6 - 2,0
- В состоянии при поставке наклон = 1,4, уровень = 0.

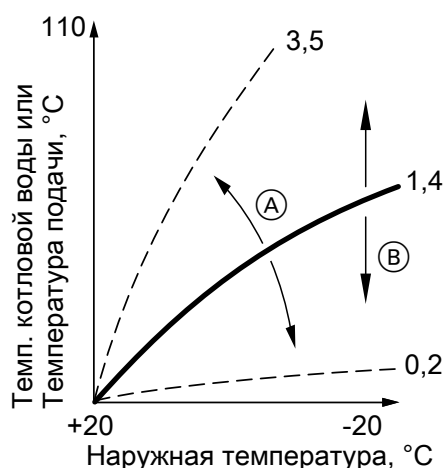


Рис. 6

- Ⓐ Изменение наклона:
Крутизна кривой отопления изменяется.
- Ⓑ Изменение уровня:
Кривые отопления смещаются параллельно в вертикальном направлении.

Отопительный контур

Отопительным контуром называется замкнутый контур между водогрейным котлом и радиаторами, в котором протекает теплоноситель.

В отопительной установке могут иметься несколько отопительных контуров. Например, один отопительный контур для жилых помещений и один отопительный контур для помещений сдаваемого в аренду жилья.

Насос отопительного контура

Циркуляционный насос для обеспечения циркуляции теплоносителя в отопительном контуре

Каскад

Каскад – это установка, состоящая из нескольких теплогенераторов.

Каждый теплогенератор имеет собственный контроллер (Vitotronic 100). Один из контроллеров выполняет управление и контроль за работой установки в целом (Vitotronic 300).

Смеситель

Нагретый теплоноситель из теплогенератора смешивается с охлажденным теплоносителем, поступающим обратно из отопительного контура. Теплоноситель, подогретый таким образом до необходимой температуры, подается насосом в отопительный контур. С помощью смесителя контроллер согласует температуру подачи с различными условиями, например, с изменением наружной температуры.

Снижение температуры в ночное время

См. "Пониженный режим отопления"

Режим эксплуатации с забором воздуха для горения из помещения установки

Воздух для горения всасывается из помещения, в котором установлен водогрейный котел.

Режим эксплуатации с забором воздуха для горения извне

Воздух для горения всасывается за пределами здания.

Температура помещения

- **Нормальная температура помещения:**
В периоды времени, когда вы целый день находитесь дома, устанавливайте нормальную температуру помещения.
- **Пониженная температура помещения:**
На время отсутствия или ночью установить пониженную температуру помещения (см. "Режим отопления").

Предохранительный клапан

Предохранительное устройство, которое должно быть установлено обслуживающим вас специализированным предприятием в трубопровод холодной воды. Предохранительный клапан автоматически открывается, чтобы избежать чрезмерного подъема давления в емкостном водонагревателе.

Предохранительными клапанами также снабжены отопительные контуры.

Насос контура гелиоустановки

В сочетании с гелиоустановками.

Пояснения к терминологии (продолжение)

Насос контура гелиоустановки подает охлажденный теплоноситель из теплообменника емкостного водонагревателя в гелиоколлекторы.

Заданная температура

См. "Заданное значение температуры".

Летний режим

Режим работы "Только ГВС".

В теплое время года режим отопления можно выключить. Водогрейный котел продолжает работать для приготовления горячей воды. Отопление помещений выключено.

Насос загрузки бойлера

Насос для нагрева воды контура ГВС в емкостном водонагревателе.

Фильтр для воды контура ГВС

Прибор, удаляющий твердые вещества из воды контура ГВС. Фильтр для воды контура ГВС устанавливается в трубопровод холодной воды перед входом в емкостный водонагреватель или перед проточным нагревателем.

Заданная температура

Заданная температура, которая должна достигаться, например, заданное значение температуры горячей воды.

Режим погодозависимой теплогенерации

См. "Режим отопления".

Циркуляционный насос ГВС

Циркуляционный насос ГВС перекачивает горячую воду в кольцевом трубопроводе между емкостным водонагревателем и водоразборными точками (например, водяным краном). Это обеспечивает очень быструю подачу горячей воды к водоразборной точке.

Указания по утилизации

Утилизация упаковки

Утилизацию упаковки вашего изделия производства Viessmann выполняет обслуживающая вас специализированная фирма.

Указания по утилизации (продолжение)

- RU:** Подлежащая утилизации упаковка согласно законодательным положениям должна быть сдана на сертифицированное предприятие по ликвидации отходов.
- AT:** Подлежащая утилизации упаковка согласно законодательным положениям должна быть сдана на сертифицированное предприятие по ликвидации отходов. Используйте законодательно установленную систему утилизации ARA (Altstoff Recycling Austria AG, номер лицензии 5766).

Окончательный вывод из эксплуатации и утилизация отопительной установки

Изделия производства Viessmann могут быть подвергнуты вторичной переработке. Компоненты отопительной установки и эксплуатационные материалы не относятся к бытовым отходам.

По вопросам правильной утилизации вашей установки обратитесь к обслуживающей вас специализированной фирме.

- RU:** Эксплуатационные материалы (например, теплоносители) могут быть утилизированы на коммунальных пунктах утилизации.
- AT:** Эксплуатационные материалы (например, теплоносители) могут быть утилизированы на коммунальных пунктах утилизации ASZ (Altstoff Sammelzentrum).

Предметный указатель

S		Звуковой сигнал при нажатии кнопок.....	35
SM1.....	40	Зимний режим.....	67
Б		И	
Баланс энергии.....	17	Избранное.....	19
Биотопливо.....	53	Изменение отопительной характеристики водогрейного котла.....	25
Блокировка водогрейного котла.....	34	Изменение цикла.....	23
Блокировка и разблокировка водогрейного котла.....	34	Индикатор рабочего состояния.....	44
В		Индикация неисправности.....	49
Ввод в эксплуатацию.....	12, 45	Информация.....	11
Включение		Информация об изделии.....	11
– дежурный режим.....	26, 44	К	
– Контроль защиты от замерзания.....	44	Комплект привода смесителя.....	67
– летний режим.....	26	Комфортная функция.....	27
– отопительная установка.....	45	Контактные данные обслуживающего предприятия.....	36
– отопительная установка с контролем защиты от замерзания.....	44	Контроль защиты от замерзания.....	12, 26, 44
Включение прибора.....	45	Кривая отопления	
Внешнее включение.....	21	– настройка.....	25
Внешняя программа.....	21	– пояснение.....	68
Вода слишком горячая.....	49	Л	
Вода слишком холодная.....	48	Летний режим.....	67, 71
Восстановление заводских настроек.....	37	М	
Временная программа		Манометр.....	45
– настройка.....	21	Меню	
– циркуляционный насос ГВС.....	32	– структура.....	56, 64
Время/дата, заводская настройка.....	12	Н	
Вывод из эксплуатации.....	45	Наименование отопительных контуров.....	37
Вызов текстов справки.....	39	Наклон.....	25
Выключение		Наклон кривой отопления.....	68
– отопительная установка.....	44	Наработка.....	18
– отопительная установка без контроля защиты от замерзания.....	45	Наработка горелки в часах.....	40
– отопление помещений.....	26	Насос	
– приготовление горячей воды.....	32	– контур гелиоустановки.....	70
Г		– нагрев бойлера.....	71
Гелиоустановка.....	70	– отопительный контур.....	69
Генерация энергии гелиоустановкой.....	17	– циркуляция.....	71
Гигиена горячей воды.....	31	Насос загрузки бойлера.....	71
Главное меню.....	15	Насос отопительного контура.....	69
Глоссарий.....	66	Настройка времени.....	34
Д		Настройка даты.....	34
Дата/время, заводская настройка.....	12	Настройка комфортного режима	
Дежурный режим.....	20, 26, 44, 67	– контроллер отдельного котла.....	27
Дневная температура (нормальная температура помещения).....	12, 24	Настройка последовательности котлов.....	37
Договор на техническое обслуживание.....	51	Настройка температур.....	24
З		Настройка циклов.....	22
Завершение комфортного режима.....	27	Настройка циклов отопления.....	22
Заводская настройка.....	12	Настройка экономного режима.....	28
Заводские настройки.....	37	Настройка языка.....	34
Заданная температура.....	71	Настройка яркости.....	34
Заказ жидкого котельного топлива.....	53	Начальный экран.....	13
Заказ жидкого топлива.....	53	Неисправность горелки.....	50
Звук кнопок.....	35	Нет горячей воды.....	48
		Нормальная температура помещения (дневная температура).....	12

Нормальный режим отопления.....	12	Программа отпуска	
Ночная температура (пониженная температура помещения).....	12, 24	– настройка.....	28
О		– прекращение/удаление.....	29
Обозначение отопительных контуров.....	37	Прочие настройки.....	34
Обслуживание.....	51	Пуски горелки.....	40
Окончание экономного режима.....	28	Р	
Опрос		Рабочие параметры.....	40
– генерация.....	16	Разблокировка водогрейного котла.....	34
– емкостный водонагреватель.....	18	Разовое приготовление горячей воды.....	31
– сервисное сообщение.....	41	Расход энергии.....	18
– сервисные сообщения (сигналы).....	40	Режим погодозависимой теплогенерации.....	71
– солнечная энергия.....	39	Режим проверки.....	43
– справка.....	39	Режим проверки дымовой трубы.....	43
– энергетические параметры.....	16	Режим работы	
Опрос информации.....	39	– защита от замерзания.....	20
Опрос расхода энергии.....	18	– особые.....	21
Опрос режимов работы.....	39	– отопление, горячая вода.....	20
Опрос теплогенерации солнечной энергии.....	39	– пояснение понятий.....	67
Опросы.....	39	– только ГВС.....	71
Опрос энергетических параметров.....	16	Режим эксплуатации с забором воздуха для горения извне.....	70
Осмотр.....	51	Режим эксплуатации с забором воздуха для горения из помещения установки.....	70
Ответственность.....	9	С	
Отопительная установка		Сбой электропитания.....	12
– включение.....	45	Сброс.....	37
– выключение.....	44	Сервисное сообщение	
Отопительный контур.....	69	– индикация.....	50
Отопительный контур со смесителем.....	67	– квитирование.....	41
Отопление помещений		– опрос.....	41
– выключение.....	26	Сервисное сообщение (сигнал)	
– заводская настройка.....	12	– вызов.....	40
– режим работы.....	20	Сервисные сообщения (сигналы)	
Отпуск.....	28	– опрос.....	40
Очистка.....	51	Сетевой выключатель.....	44
П		Символы.....	54
Панель энергии.....	16	Система внутриспольного отопления.....	67
Первый ввод в эксплуатацию.....	12	Снижение температуры в ночное время.....	70
Переход на зимнее/летнее время.....	12	Солнечная энергия.....	40
Переход на зимнее время.....	12	Сообщение о готовности.....	12
Переход на летнее время.....	12	Специализированное предприятие.....	36
Пиктограммы.....	54	Структура меню.....	56, 64
Повышенная температура горячей воды.....	31	Сушка бетона.....	21
Подсветка дисплея.....	34	Счетчик.....	40
Пониженная температура помещения (ночная температура).....	12	Т	
Пониженный режим.....	66	Текущий режим работы.....	67
Пониженный режим отопления.....	12	Температура	
Пояснения к терминологии.....	66	– заданная температура.....	71
Предварительная настройка.....	12	– Заданная температура.....	71
Предохранительный клапан.....	70	– нормальная температура помещения.....	24
Приготовление горячей воды		– опрос.....	39
– выключение.....	32	– пониженная температура помещения.....	24
– заводская настройка.....	12	Температура горячей воды	
– режим работы.....	20	– настройка.....	30
Приготовление горячей воды, разовое.....	31	– повышенная.....	31
Присадки, улучшающие горение топлива.....	53	Температура емкостного водонагревателя.....	18
Присадки к жидкому котельному топливу.....	53		

Предметный указатель (продолжение)

Температура помещения		Х	
– для нормального режима отопления.....	24	Холодные помещения.....	46
– для пониженного режима отопления.....	24		
Тепловая мощность.....	18	Ц	
Техническое обслуживание.....	51	Циклы	
Техосмотр.....	51	– циркуляционный насос ГВС.....	32
		Циркуляционный насос ГВС.....	71
У		– временная программа.....	32
Удаление цикла.....	23	– циклы.....	32
Указания по очистке.....	51		
Управление		Э	
– блокировка.....	35	Экран	
– разблокировка.....	35	– очистка.....	35
Управление контроллером.....	13	Экранные кнопки.....	54
Уровень.....	25	Элементы управления.....	13, 44
Уровень зарядки емкостного водонагревателя.....	18		
Уровень кривой отопления.....	68		
Устранение неисправностей.....	46		
Уход за оборудованием.....	51		
Ф			
Фильтр			
– вода контура ГВС.....	71		
Фильтр для воды контура ГВС.....	71		
Функция экономии энергии			
– программа отпуска.....	28		
– экономный режим.....	28		

Сертификация

RoHS
compliant
2002 / 95 / EC

EAC

К кому обращаться за консультациями

При возникновении вопросов и при необходимости проведения ремонта или обслуживания обратитесь к обслуживающему Вас специализированному предприятию. Список специализированных предприятий в вашем регионе вы также сможете найти на веб-сайте www.viessmann.ru



Viessmann Group
ООО "Виссманн"
Ярославское шоссе, д. 42
129337 Москва, Россия
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru

5835764 Оставляем за собой право на технические изменения.