


Вентиляторная газовая горелка Unit-P, тип VG
для котлов Paromat-Simplex и Paromat-Triplex,
номинальная тепловая мощность: от 80 до 225 кВт


для котлов Rondomat,
номинальная тепловая мощность: от 125 до 195 кВт

CH : для котлов Paromat-Triplex,
номинальная тепловая мощность: от 80 до 225 кВт



Вентиляторная газовая горелка Unit-P

Указания по хранению:
В папке для сервисной документации

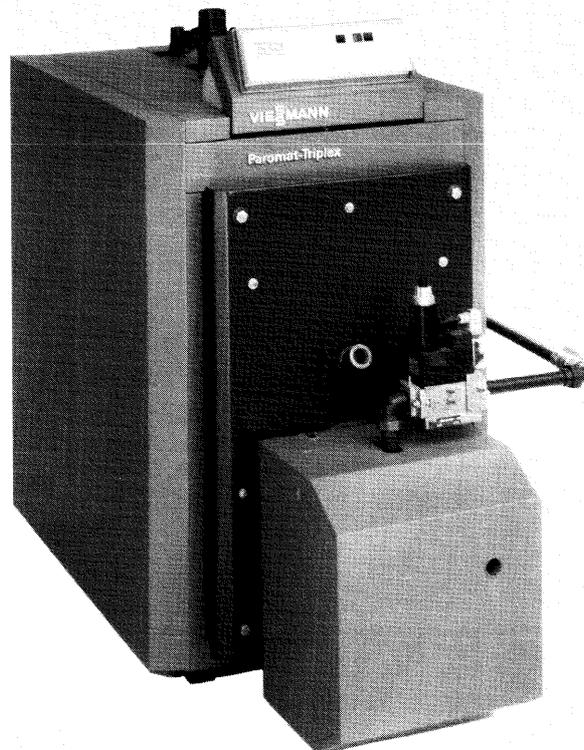

Вентиляторная газовая горелка Unit,
смонтированная на котле Paromat-Triplex

1 Меры безопасности



Знаком "Внимание" помечены все имеющие особо важное значение указания по технике безопасности. Просьба соблюдать эти указания, чтобы исключить опасность травмирования людей и повреждения оборудования.

■ Ввод в эксплуатацию

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Специалист по сервисному обслуживанию может объяснить Вам принцип действия отопительной установки и проинструктировать Вас по вопросам ее обслуживания.

Повреждения, возникшие в результате несоблюдения требований инструкции, не подпадают под действие наших гарантийных обязательств.

■ Работы на горелке

Работы на горелке и на отопительной установке в целом, например, по монтажу, вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию или ремонту, должны выполняться **специалистами, имеющими соответствующие разрешения** (представителями отопительной фирмы / договорного монтажного предприятия) (см. стандарт союза немецких электротехников VDE 0105, часть 1: Правила работы с электроустановками; **CH**: нормативы Союза швейцарских электротехников SEV, правила работ по устройству бытовых электроустановок).

Главный выключатель (за пределами котельной) при работах с горелкой или на отопительной установке должен быть **выключен** и защищен от случайного повторного включения.

Необходимо **закрыть запорный кран на подводящем газопроводе** и обеспечить его защиту от случайного открытия.

■ Работы по техническому обслуживанию и чистке

Действующими правилами безопасной эксплуатации отопительных установок и стандартом DIN 4756 предписываются регулярные (ежегодные) технические осмотры горелок компетентными специалистами. Мы рекомендуем заключить со специализированной фирмой по отоплению договор на сервисное обслуживание. Небрежное техническое обслуживание связано с риском повреждения оборудования; регулярное проведение работ по чистке и техническому уходу обеспечит безотказную, экологически безопасную эксплуатацию отопительной установки с экономным расходом энергии.

■ В случае опасности

- **Немедленно отключить главный выключатель** (вне помещения котельной).
- **Закрыть запорный клапан на подводящем газопроводе.**
- **При пожаре использовать огнетушитель надлежащего типа** (класс пожароопасности В согласно DIN 14406).

■ При появлении запаха топочных газов

- Остановить работу установки.
- Открыть окна и двери.
- Оповестить специализированную фирму по отоплению.

■ Приточная вентиляция

Приточные отверстия в помещении, где установлен котел, не должны закрываться, так как в противном случае возможно неполное сгорание топлива и отравление продуктами неполного сгорания.

■ При появлении запаха газа

- **Не курить!** Предотвратить появление открытого огня или образование искр (например, при включении осветительных приборов и электрооборудования).
- Открыть **окна и двери.**
- Закрыть **запорный кран на подводящем газопроводе.**
- **Оповестить предприятие газоснабжения или подрядное предприятие по монтажу инженерного оборудования.**
- **Соблюдать правила безопасности** местного предприятия газоснабжения (см. указания на газовом счетчике) и специализированной фирмы по отоплению (см. протокол ввода в эксплуатацию и протокол инструктажа персонала).

Указание!

CH: Дополнительные или отличающиеся от общих правил указания по эксплуатации для швейцарии отмечены знаком **CH**.

2 Указания по эксплуатации

Вентиляторная газовая горелка Unit-P

Горелке после сертификационных испытаний по правилам EN 676 присвоен знак CE.

CH: Горелка испытана по правилам EN 676 и допущена к применению швейцарским объединением работников газо- и водоснабжения SVGW.

Ввод в эксплуатацию

- Проверить давление воды в отопительной установке.
- Открыть запорный кран на подводящем газопроводе.
- Включить главный выключатель (вне помещения котельной).

Горелка включается смонтированным на отопительном котле контроллером циркуляционного контура котловой воды (см. инструкции по эксплуатации отопительного котла и контроллера).


Вывод из эксплуатации

- **При прекращении работы установки на непродолжительное время** - см. Инструкцию по эксплуатации контроллера циркуляционного контура котла.
- **При прекращении работы установки на длительный период** выключить главный выключатель (вне помещения котельной) и закрыть запорный кран на подводящем газопроводе. См. также Инструкцию по эксплуатации отопительного котла.

Топливо

Горелка предназначена для работы на природном газе групп E и LL.

Неисправности горелки

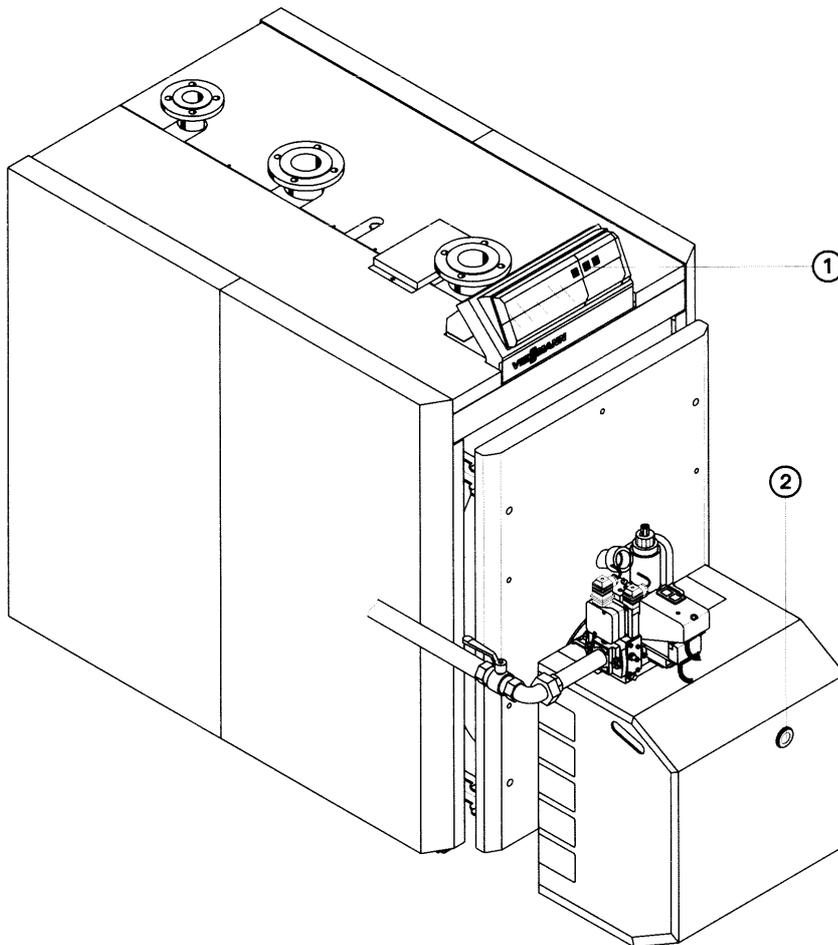

При нарушении нормальной работы горелки на контроллере загорается сигнальная лампочка ①. Для квитирования сигнала неисправности нажмите кнопку разблокирования ② на запально-защитном автомате. Если после нажатия этой кнопки горелка снова не заработает, то проверьте, выполнены ли все требования подраздела "Ввод в эксплуатацию", а затем еще раз нажмите кнопку разблокирования. Если сигнальная лампочка неисправности загорится опять, то известите **специализированную фирму по отоплению**.

Техническое обслуживание



При выполнении работ по техническому обслуживанию и чистке соблюдайте указания по технике безопасности (см. с. 2).

Фирма оставляет за собой право внесения
технических изменений!

Viessmann Werke GmbH & Co
D-35107 Allendorf
Телефон: (0 64 52) 70-0
Телефакс: (0 64 52) 70-27 80
Телекс: 482 500

Viessmann Werke GmbH & Co
Представительство в Москве
Ул. Вешних Вод 64
Россия-129339 Москва
Тел. (факс): (095) 182 46 92

Viessmann Werke GmbH & Co
Представительство в Санкт Петербурге
Ул. Торжковская 5
Россия-197342 Санкт Петербурге
Тел. (факс): (812) 242 01 63 или 246 60 52